




Data di pubblicazione: 13/07/2018

Nome allegato: QE BT CABINA INPS CZ 2.4.pdf

CIG: 7570651AD5;

Nome procedura: Direzione provinciale INPS di Catanzaro, via F. Crispi, 77. Lavori di realizzazione della cabina elettrica di trasformazione MT-BT.

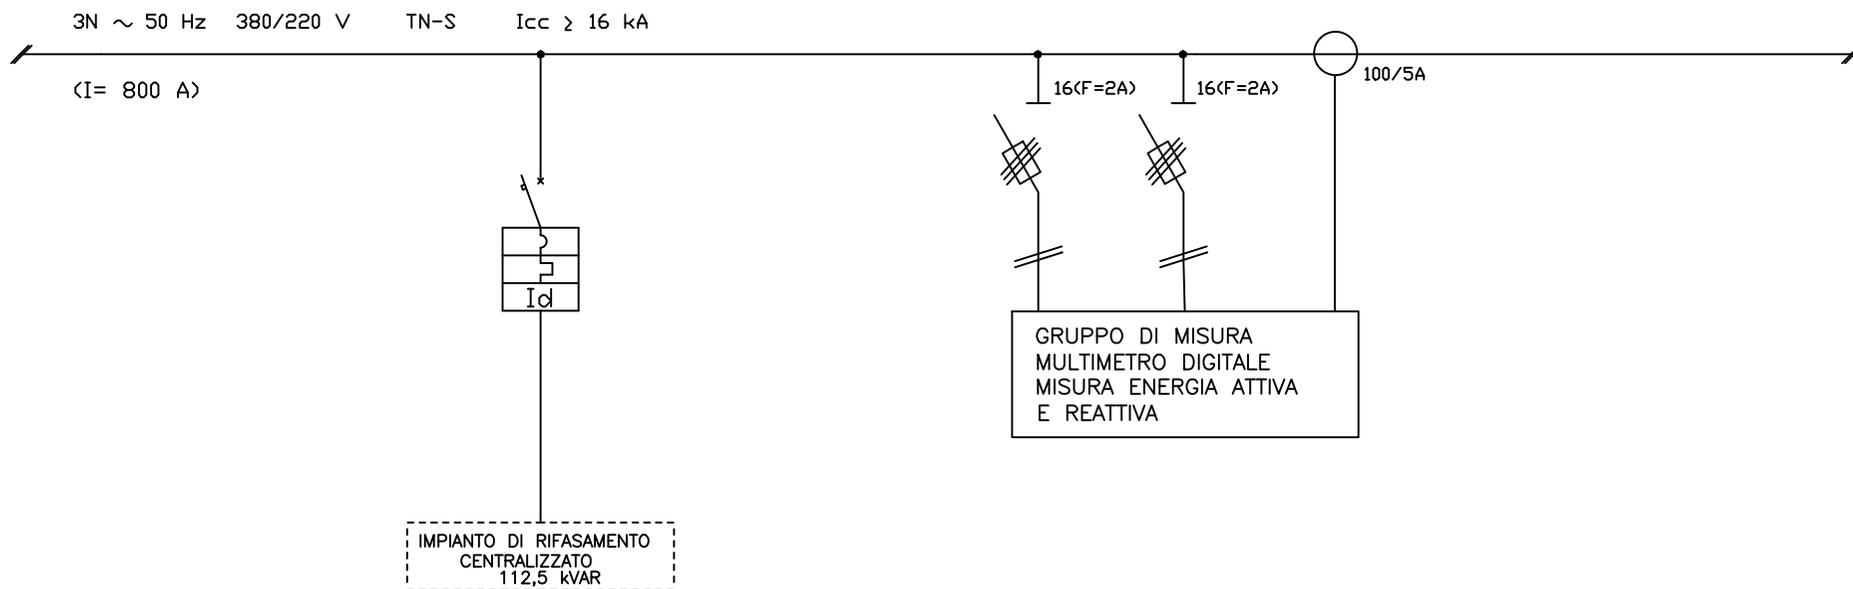

PANNELLO O SEZIONE		RIFASAMENTO CENTRALIZZATO		MISURE CENTRALI					
NUMERO CIRCUITO									
FASI			RST						
DATI UTENZA	DESCRIZIONE UTENZA			ALIMENTAZIONE	SEGNALE VOLTMETRICO	SEGNALE AMPEROMETRICO			
	POTENZA kVA								
	POTENZA kW								
	CORRENTE NOMINALE A								
	CORRENTE NOMINALE A		63	16 (F=2A)	16 (F=2A)				
	NUMERO DEI POLI		3						
	POTERE DI INTERRUZIONE Icu kA		15						
	POTERE DI INTERRUZIONE Ics (% di Icu)		15						
	SGANCIATORI DI SOVRACORRENTE (tipo)								
INTERRUTTORE	SOVRACCARICO	CORRENTE A							
		TEMPO dT	0,3 - 5						
	CORTO CIRCUITO	CORRENTE A							
		TEMPO dT	0 - 2,5						
	GUASTO VERSO TERRA	CORRENTE A							
		TEMPO dT							
ESECUZIONE COLLEG. IMP. CONTROLLO E SUPERVIS.									
COMANDO MOTORE									
CONTATTI AUSILIARI									
TIPOLOGIA									
TRAFO	TIPO								
	POTENZA kVA								
	RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE V								
	TIPO CAVO O CONDUTTORE								
LINEA	SEZIONE E FORMAZIONE LINEA mm ²								
	LUNGHEZZA m								
	PORTATA Iz A								
	CADUTA DI TENSIONE %								
	TIPO								
CONFE-INTORNO	TIPO								
	DIMENSIONI mm								