



NOTA: ALTEZZA NETTA ARCHIVIO: 3.80m

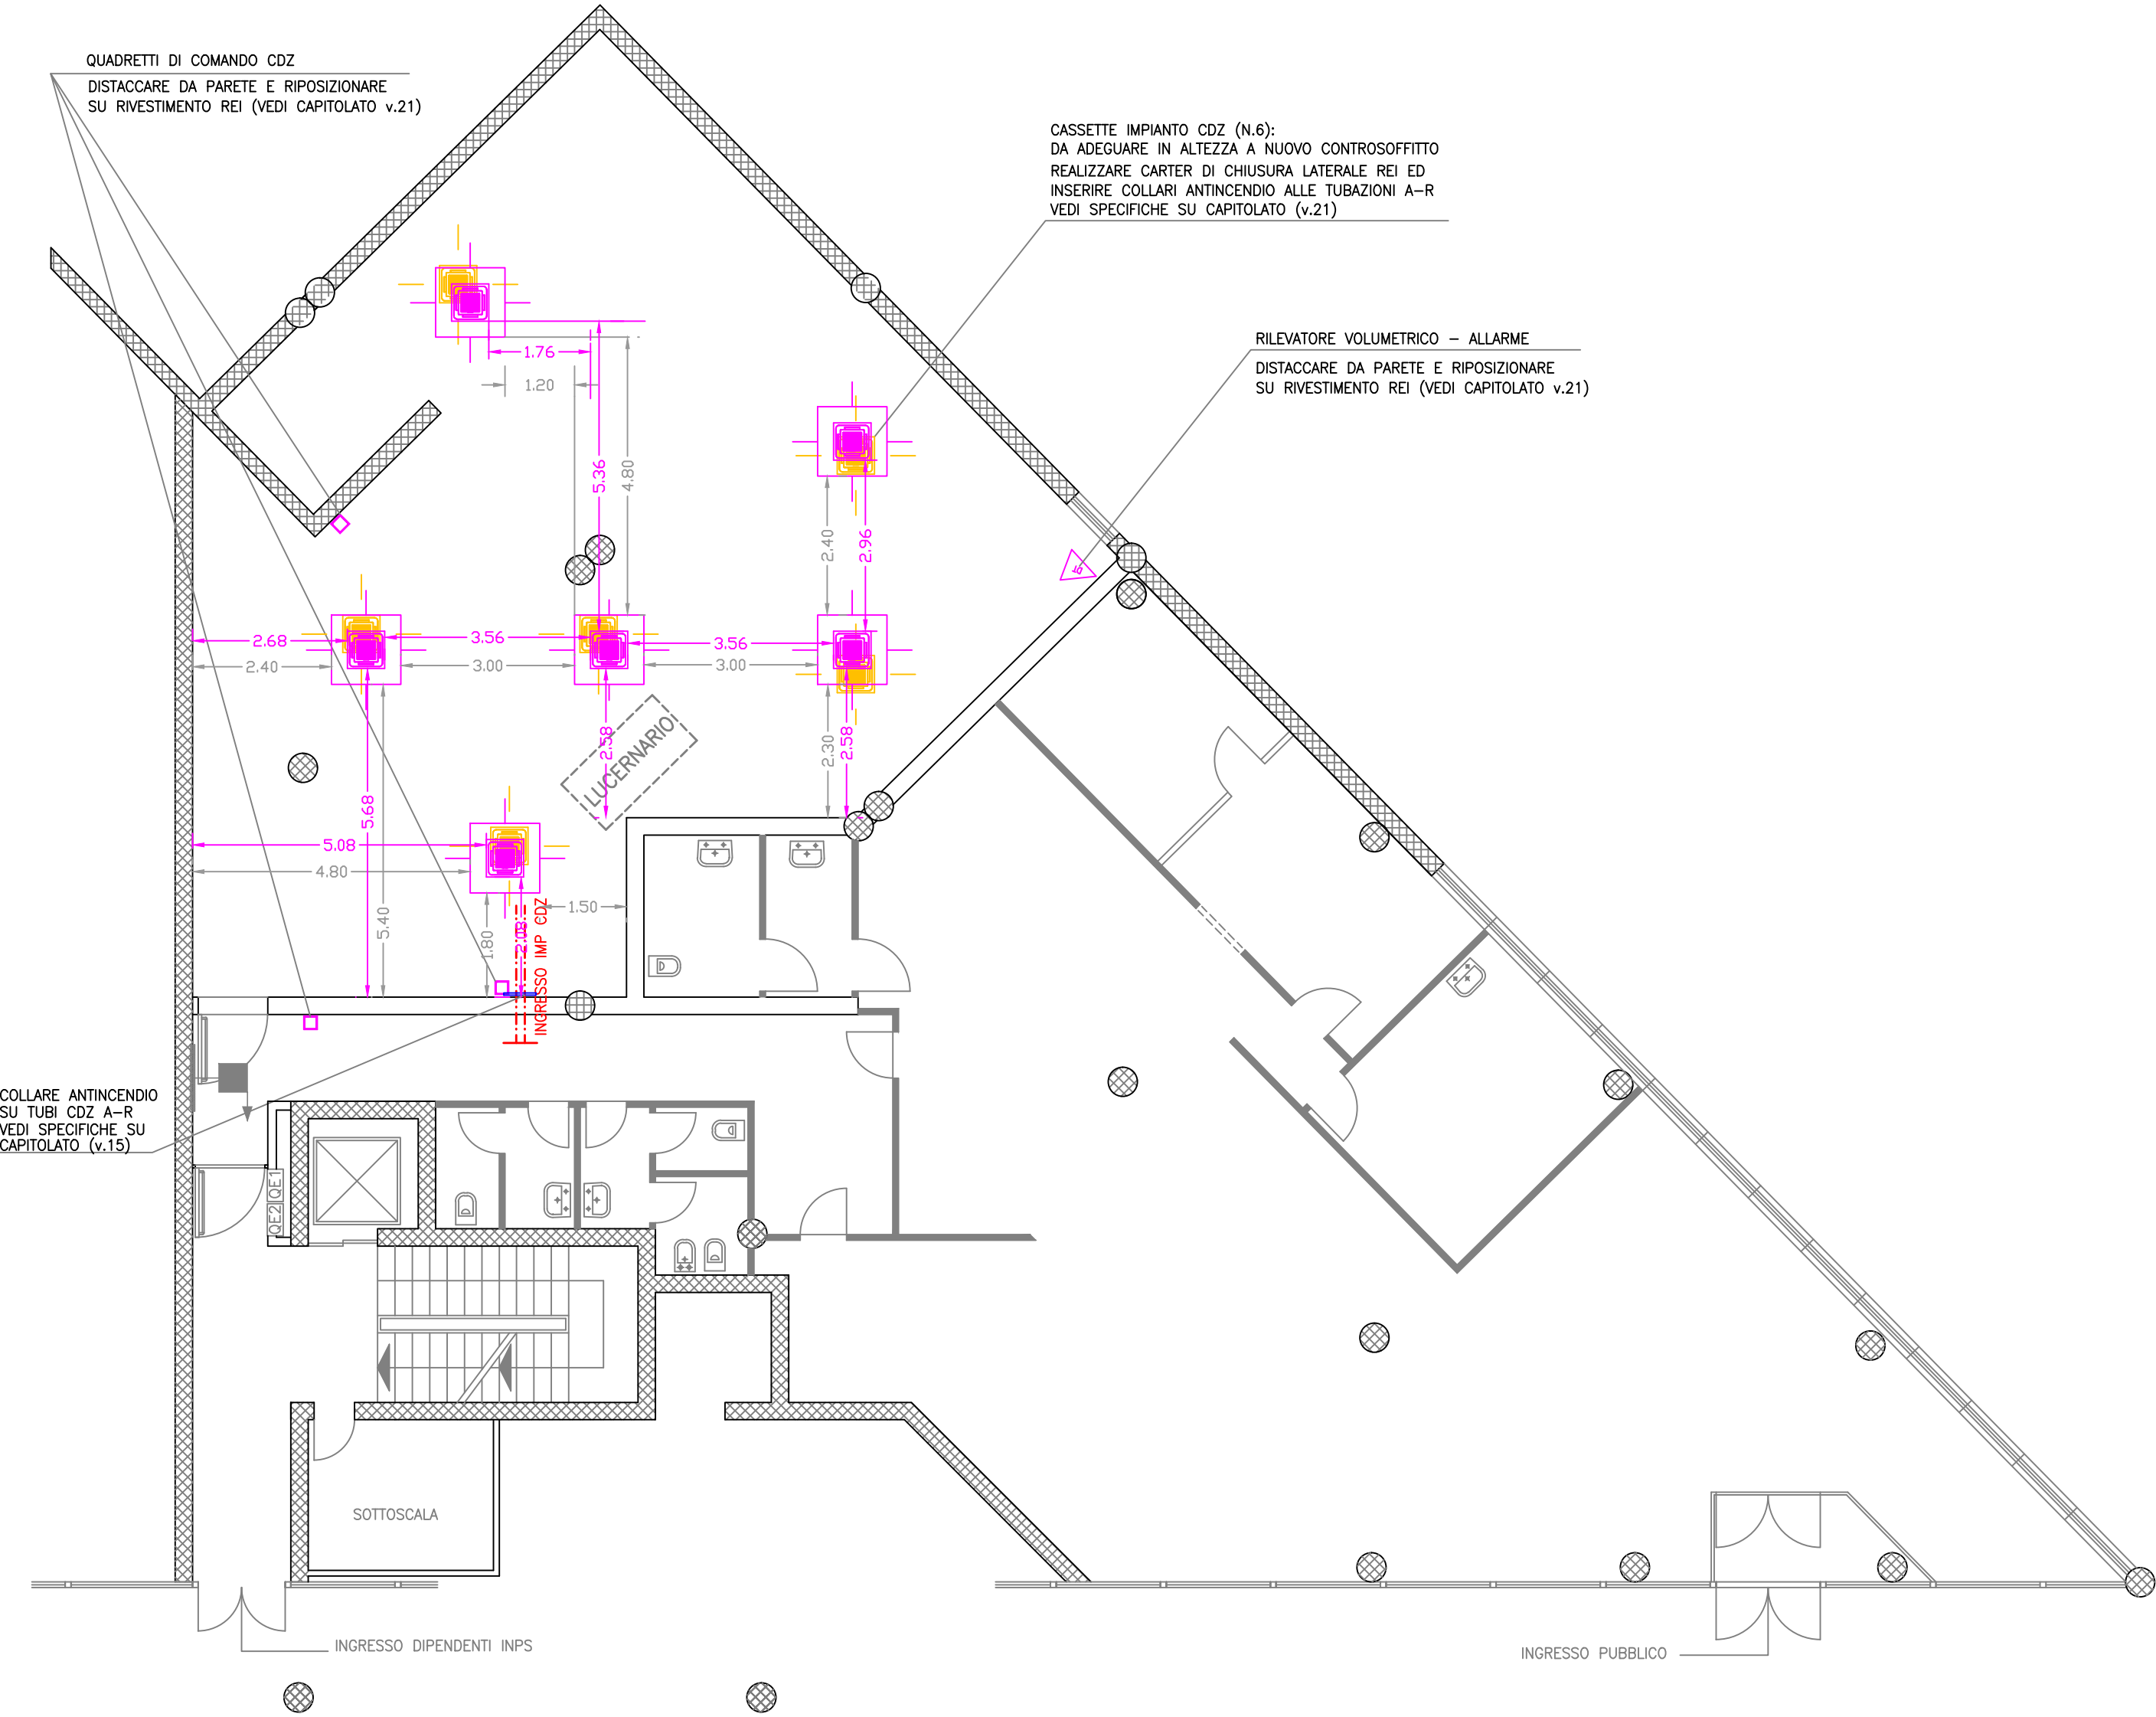

LEGENDA

	CASSETTA IMP. CDZ TECNOLOGIA LG RIPOSIZIONATA IN ALTEZZA E COMPARTIMENTATA
	CASSETTA IMP. CDZ TECNOLOGIA LG DA ADEGUARE IN ALTEZZA E COMPARTIMENTARE
	RILEVATORE VOLUMETRICO ESISTENTE DA STACCARE E RIPOSIZIONARE DOPO ADEGUAMENTO REI DI PARETE
	COLLARE ANTINCENDIO SU INGRESSO TUBI IMPIANTO CDZ IN ARCHIVIO
	QUADRETTI DI COMANDO CDZ DA STACCARE E RIPOSIZIONARE DOPO PLACCAGGIO PARETI

NOTE: L'IMPIANTO E' DA SCARICARE CON RECUPERO DI GAS E RICARICARE A SPOSTAMENTI MACCHINE TERMINATI



AGENZIA INPS di DESENZANO del GARDA (BS)

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
COORDINAMENTO REGIONALE TECNICO EDILIZIO

SCALA 1:100

DATA FEBBRAIO 2017

IL TECNICO

Ing. Michele Rigoli

TITOLO

PIANTA PIANO TERRA IMPIANTO CDZ

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Demetrio Passaniti

TAVOLA

4

FILE: _____

EMISSIONE

REV.1

REV.2