



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio Tecnico Regionale

**OPERE DA IDRAULICO E FRIGORISTA
RELATIVE
AI LAVORI DI: “RIFACIMENTO CONDIZIONAMENTO LOCALI
MEDIANTE UNITA’ AD ESPANSIONE DIRETTA”**

PRESSO

**LA SEDE PROVINCIALE I.N.P.S. DI ROVIGO
AREA EX REDDITO
PIAZZA CERVI, 5 - ROVIGO**

DIAGRAMMI ELETTRICI


DIAGRAMMA ELETTRICO

P1P2 = cavo bifilare flessibile non schermato con sezione 1,3 mmq (sistema di cablaggio non polarizzato)


F1F2 = 16-2 AWG cavo bifilare flessibile non schermato (sistema di cablaggio non polarizzato)

Schema Controlli Centralizzati


Icontroller DCS601C51

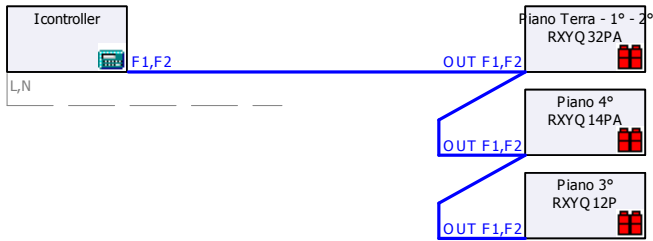

SCHEMA ELETTRICO PIANO TERRA - 1° - 2°

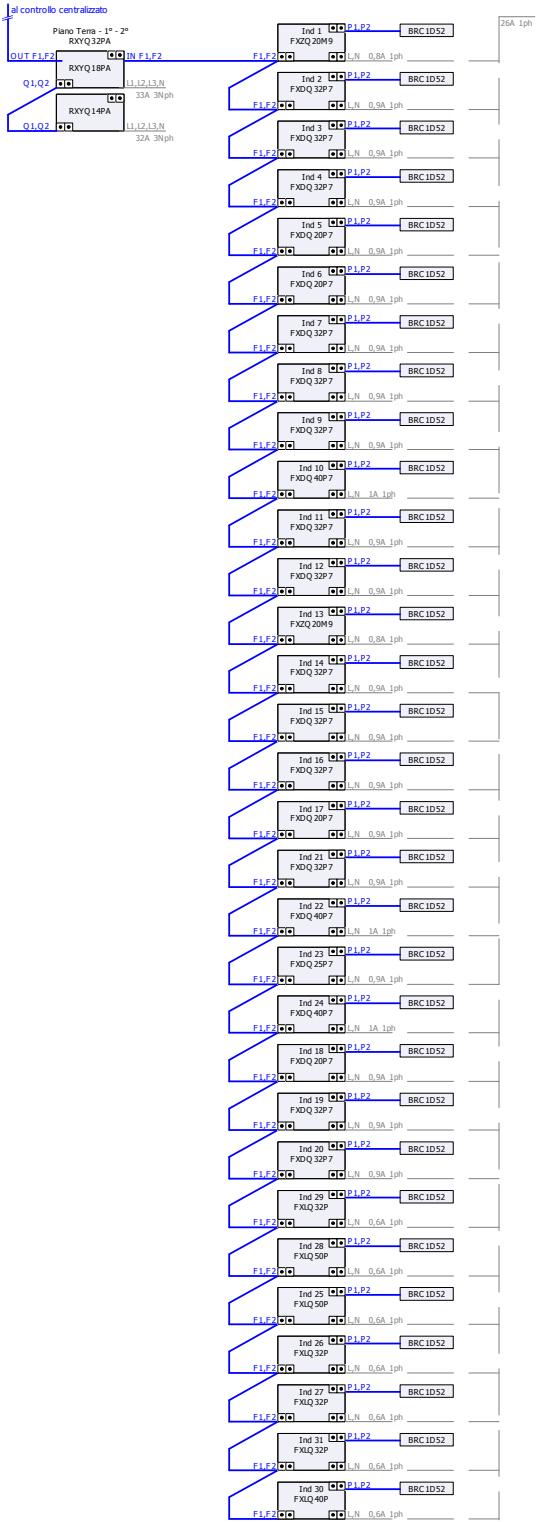

SCHEMA ELETTRICO PIANO 4°

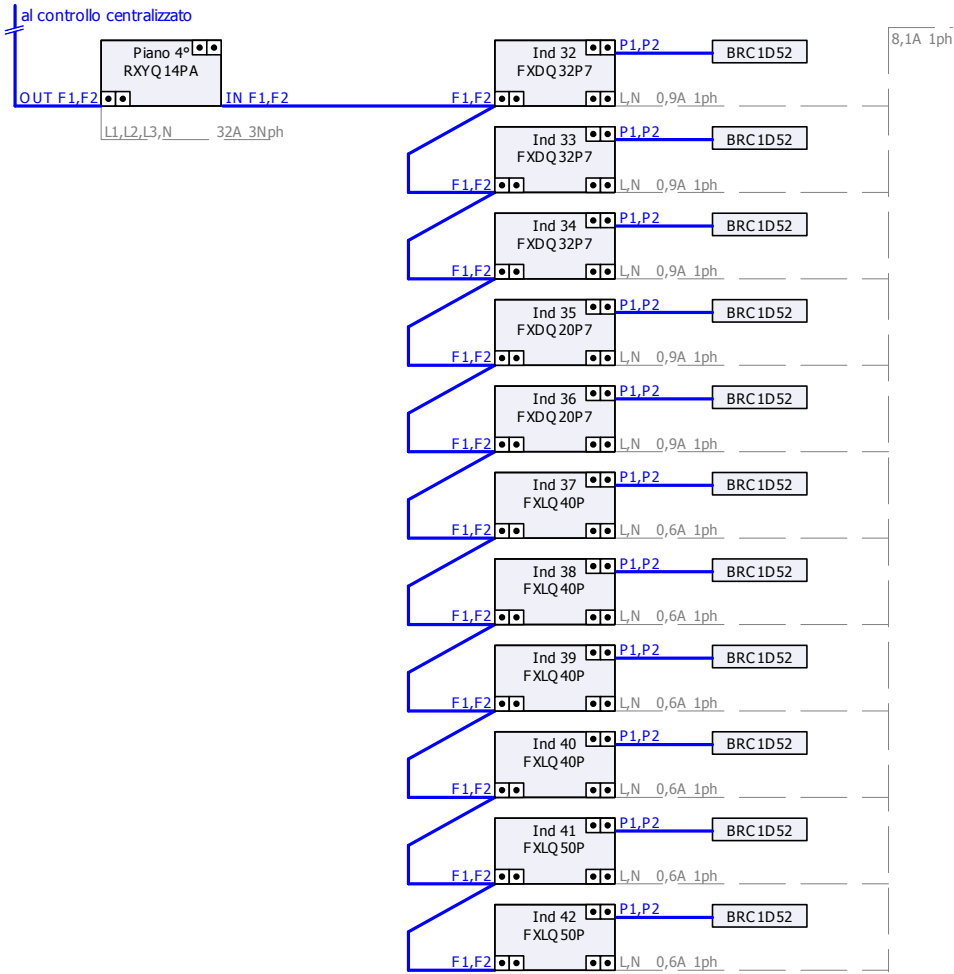

SCHEMA ELETTRICO PIANO 3°

