


PROGETTO: INPS Sede Regionale Milano Via Gonzaga 3° piano
 QUADRO TIPOLOGIA: Q. Comandi

Tensione V = 230
 loc. Quadro KA. 6.0
 IP 40

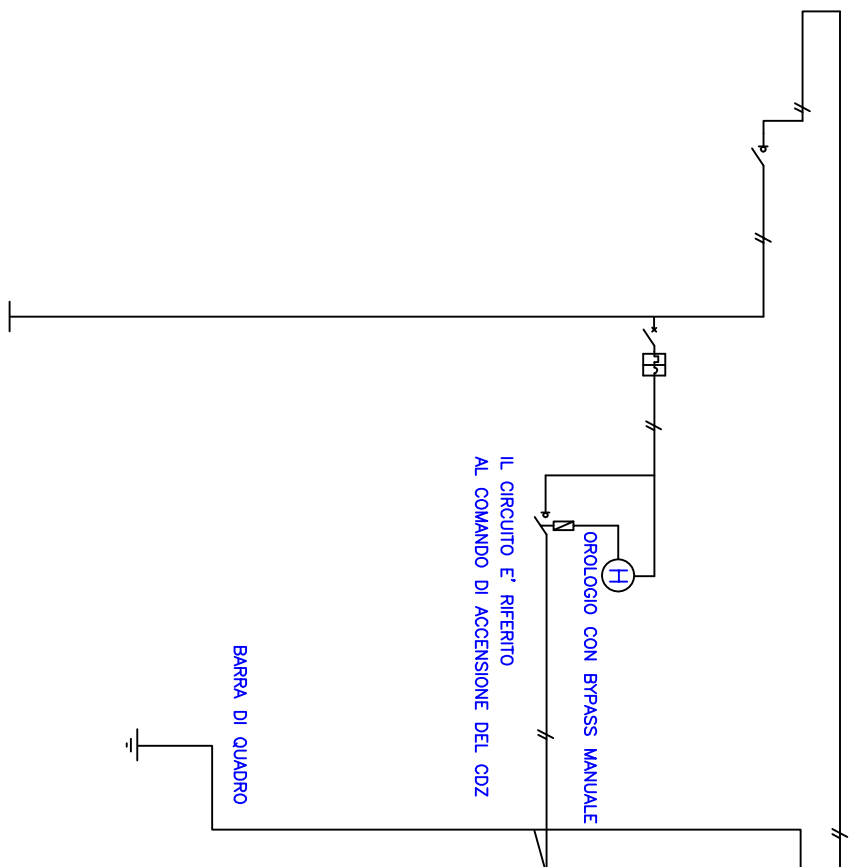

CMO	UTILIZZO	Pot. kW	Ib A	Kc	R	S	T	N	In	cont.	corrente diff. - I _{th}	tipo rel.	PI KA	In Fusibile	In Conduttore
FGTOR 3G2,5	Linea da Q.E.P														
	TERRA														
	SEZIONATORE DI POTENZA								2x25				16,0		
	AUSILIARI COMANDI								2x10				6,0		
	OROLOGIO SETTIMANALE A CAVALIERI								2x10				6,0		
	TELERUTTORE ACCENS. CDZ								2x10	0,3A			6,0		
FGTOR 3x1,5									2x20						2x20

PROGETTAZIONE: PER. IND. SEBASTIANO PALAZZOLO