PROGETTO: INPS Sede Regionale Milano Via Gonzaga 3° piano	Tensione	Icc. Quadro	IP
QUADRO TIPOLOGIA: Q. ex-CED esistente (stralcio)	V = 400 + N	KA. 10,0	40

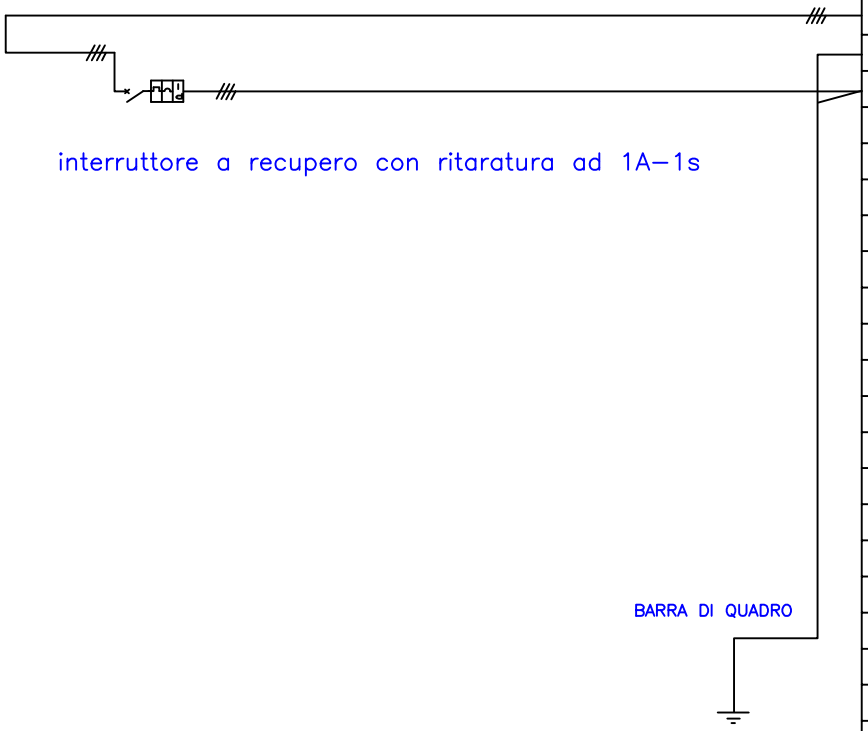

CAVO	UTENZA	Pot.	Ib	Kc / Ku	R L1	S L2	T L3	N N	In Apparecchio	Caratt.	corrente diff. - Idn	tipo rele'	P.I.	In Fusibile	In Contattore
		kw	A						A		A		KA.	A	
	Linea da cabina				•	•	•	•							
	TERRA														
FG70R 5G35	Linea a Q.E.P. 3° piano				•	•	•	•	4x125		1A-1s	∿	16,0		

PROGETTAZIONE: PER. IND. SEBASTIANO PALAZZOLO