PROGETTO: INPS Sede Regionale Milano Via Gonzaga 7° piano

QUADRO TIPOLOGIA: Q. Generale BT esistente (stralcio)

Tensione	Icc. Quadro	IP
V = 400 + N	KA. 16,0	40

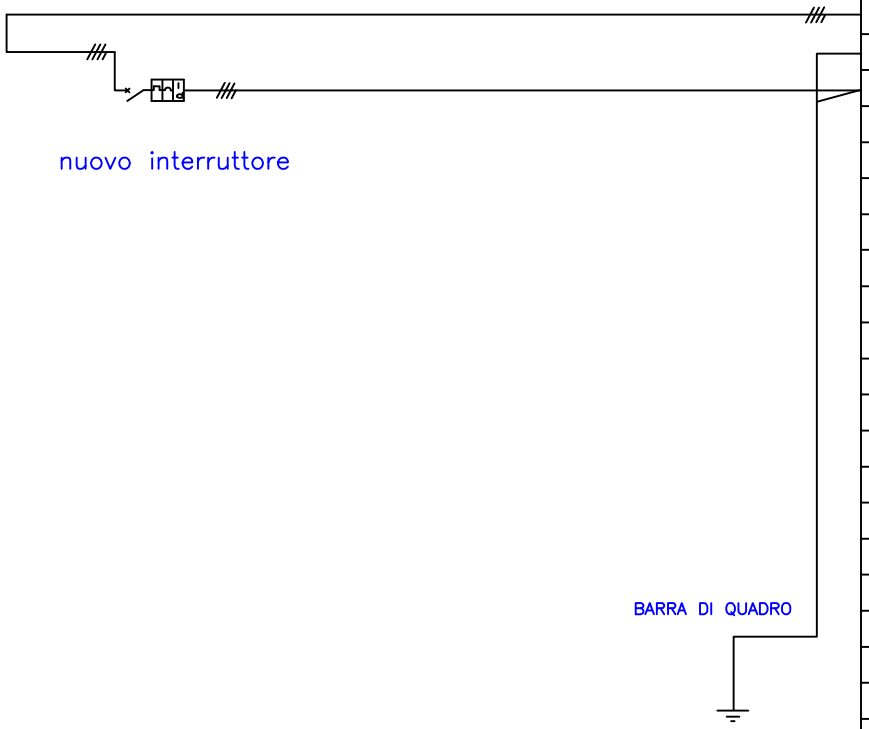

CAVO	UTENZA	Pot.	Ib	Kc / Ku	R L1	S L2	T L3	N N	In Apparecchio	Caratt.	corrente diff. - Idn	tipo rele'	P.I.	In Fusibile	In Contattore
		kw	A						A		A		KA.	A	
	Linea da cablaggio				•	•	•	•							
	TERRA														
FG7OR 5G35	Linea a Q.E.P. 7° piano				•	•	•	•	4x125		1A-1s		16,0		

PROGETTAZIONE: PER. IND. SEBASTIANO PALAZZOLO