INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
3 - CED

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 9

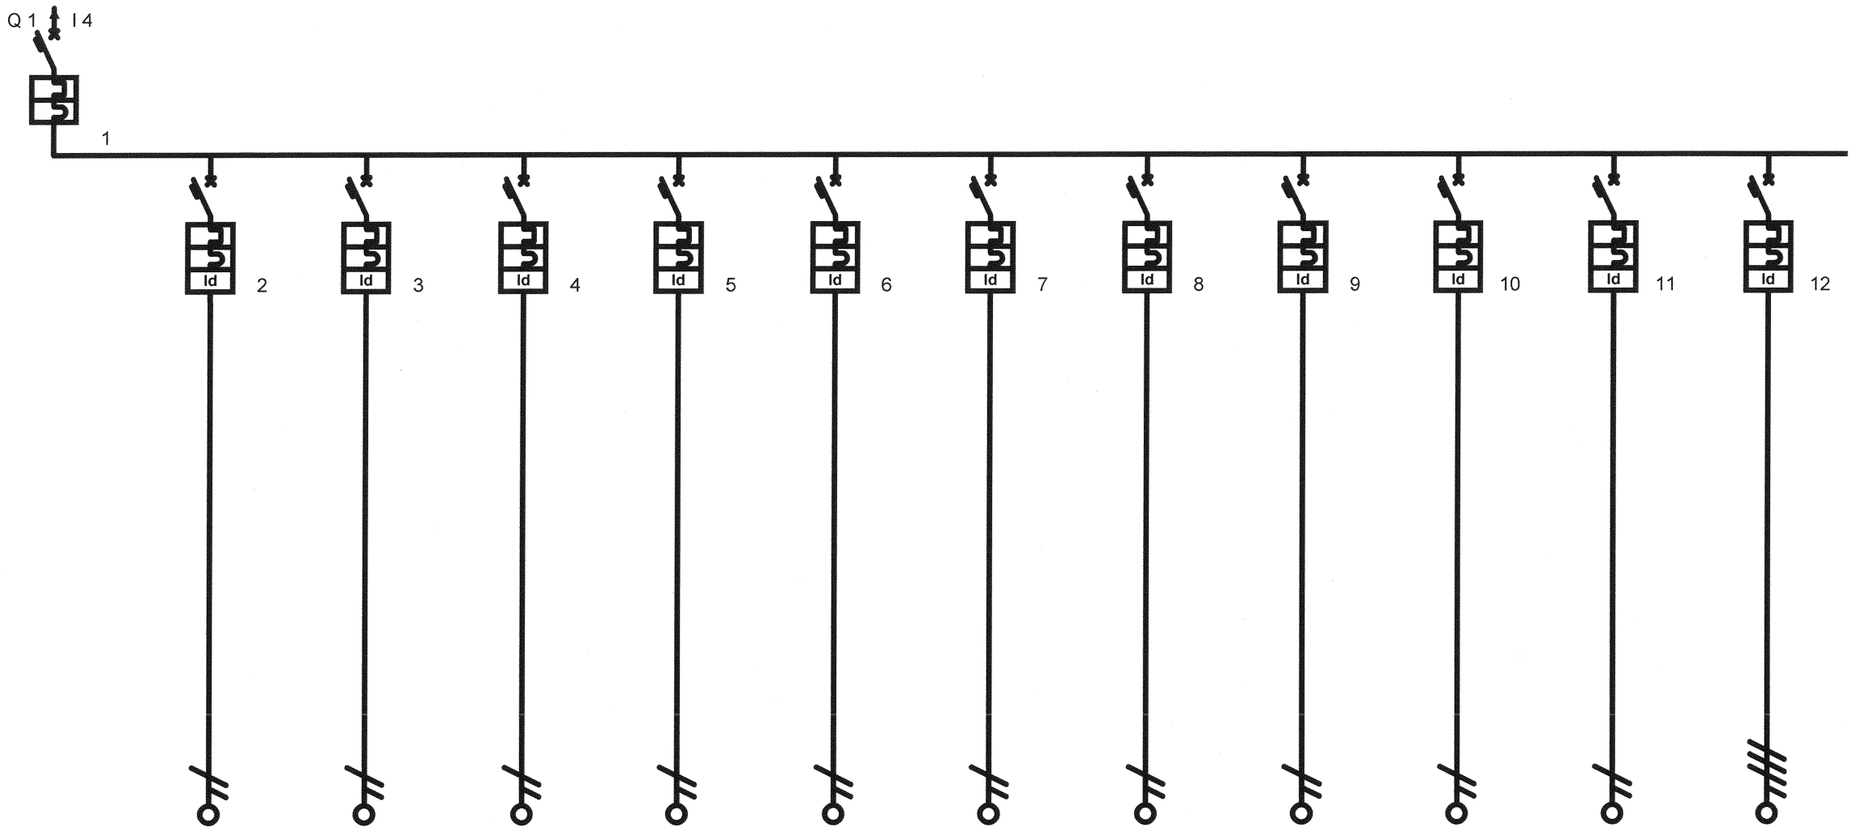

Descrizione linea		Rach 1	Rach 2	Rach 3	luce locale CED	CDZ	CDZ 2	riserva	riserva	riserva	riserva	riserva	
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L1 N	L1 L2 L3 N	
Corrente di impiego Ib [A]													
Portata fase [A]		24	24	24	18	24	24	24	24	18	24	21	
Potere d'interruzione [KA]	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Poli	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	
Corrente nominale In [A]	80	20	20	20	10	20	20	20	20	16	20	20	
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	
Moduli DIN	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
3 - CED

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 10

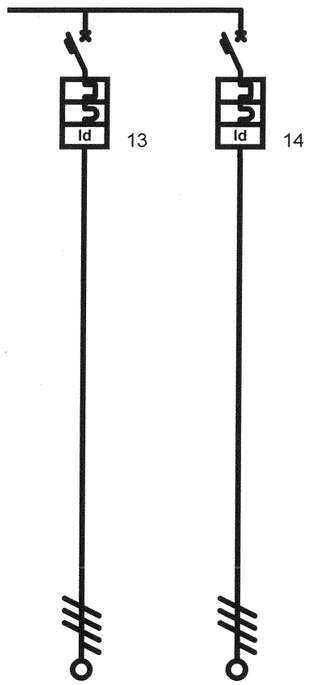

Descrizione linea	riserva	riserva											
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N											
Corrente di impiego Ib [A]													
Portata fase [A]	21	21											
Potere d'interruzione [KA]	6,0	6,0											
Poli	4	4											
Corrente nominale In [A]	20	20											
Idiff [A] / Tdiff [s]	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00											
Moduli DIN	6,0	6,0											
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
4 - ambulatorio 1

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 11

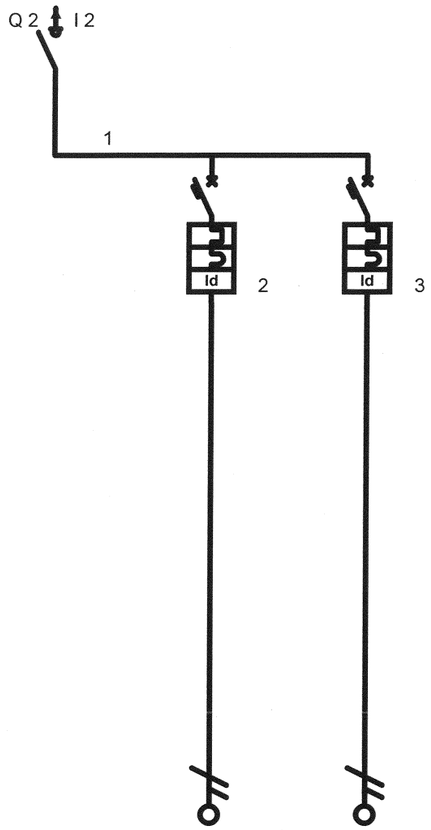

Descrizione linea		FM	luce										
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N										
Corrente di impiego Ib [A]	14,00	7,00	7,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	25	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
5 - Ambulatorio 2

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 12

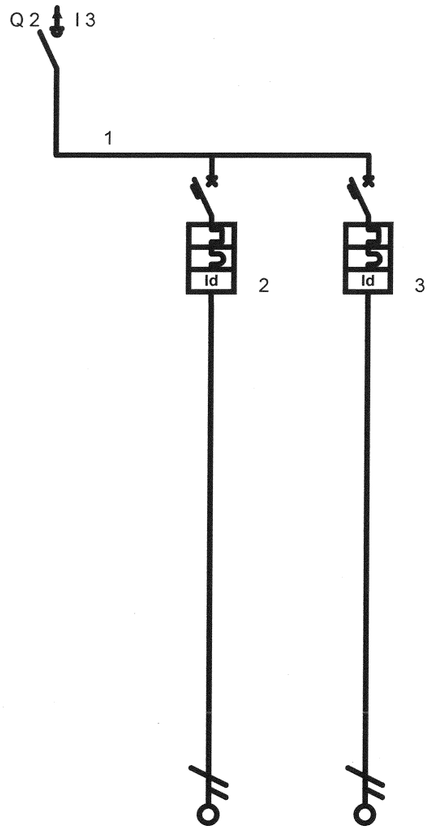

Descrizione linea		FM	luce										
Fasi della linea	L2 N	L2 N	L2 N										
Corrente di impiego Ib [A]	13,00	7,00	6,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	25	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
6 - ambulatorio 3

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 13

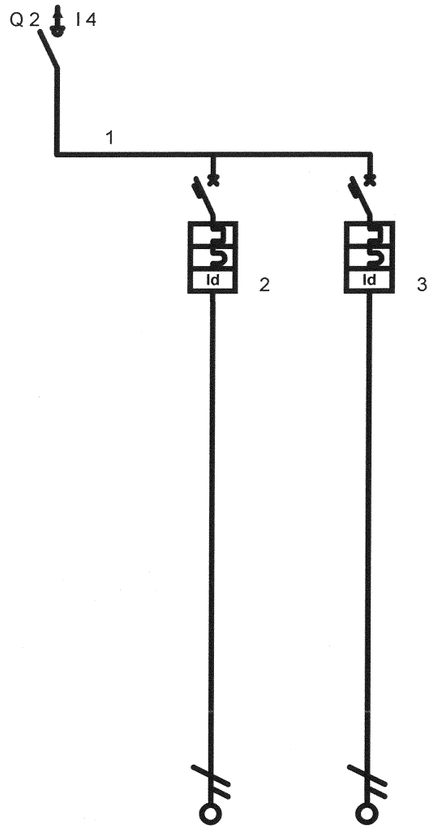

Descrizione linea	generale	FM	Luce											
Fasi della linea	L3 N	L3 N	L3 N											
Corrente di impiego Ib [A]	14,00	7,00	7,00											
Portata fase [A]		18	18											
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0											
Poli	2	2	2											
Corrente nominale In [A]	20	16	10											
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00											
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0											
Note														

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
7 - ambulatorio 4

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 14

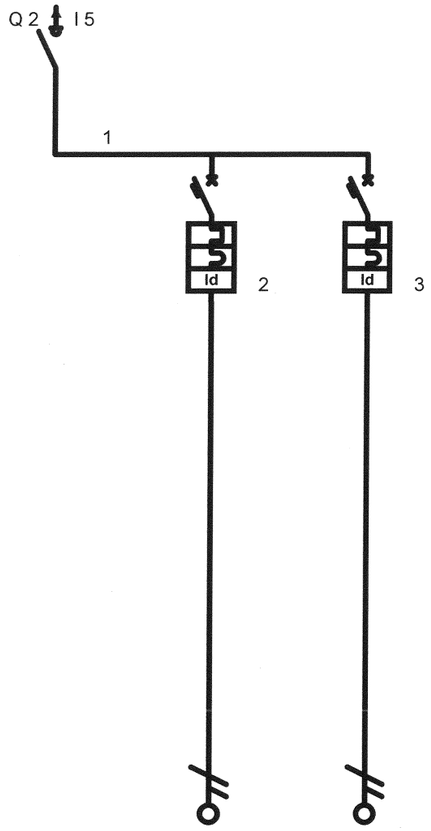

Descrizione linea		FM	luce										
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N										
Corrente di impiego Ib [A]	17,00	10,00	7,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	20	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
8 - Ambulatorio 5

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 15

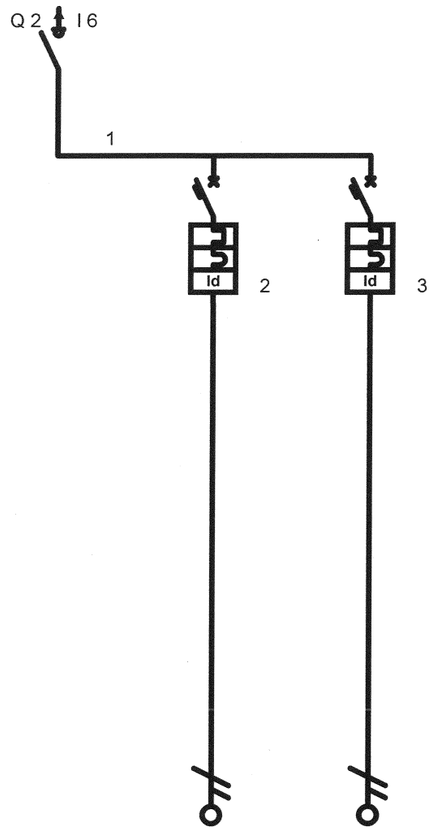

Descrizione linea		FM	luce										
Fasi della linea	L2 N	L2 N	L2 N										
Corrente di impiego Ib [A]	13,00	7,00	6,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	25	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
9 - ambulatorio 6

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 16

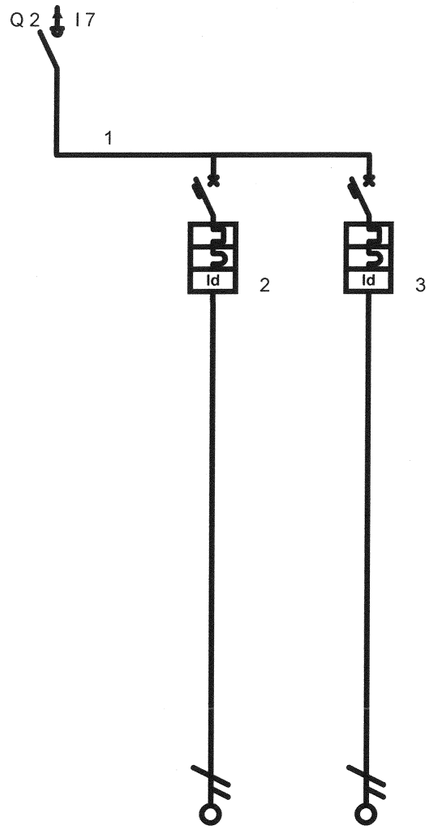

Descrizione linea	generale	FM	Luce										
Fasi della linea	L3 N	L3 N	L3 N										
Corrente di impiego Ib [A]	13,00	7,00	6,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	20	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
10 - ambulatorio 7

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 17

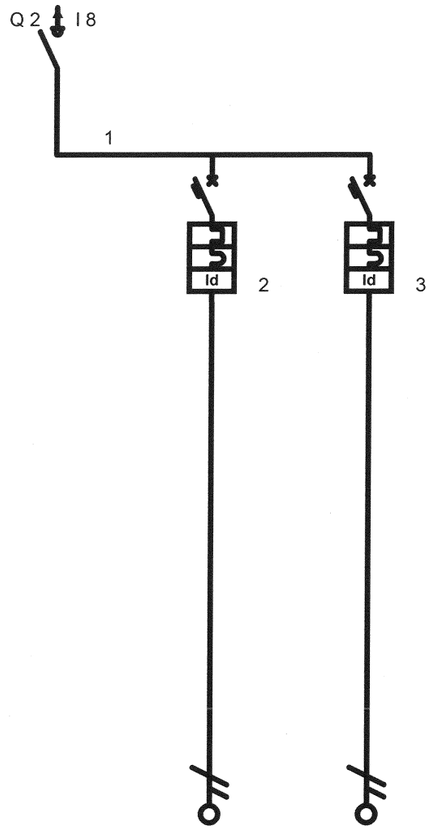

Descrizione linea		FM	luce										
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N										
Corrente di impiego Ib [A]	13,00	7,00	6,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	20	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													

INPS

Via M. Gonzaga, 6 - 20123 - MILANO

Progetto :
Varese ristrutturazione piano terra e ammezzato

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
11 - ambulatorio 8

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 09/01/2012

Pagina : 18

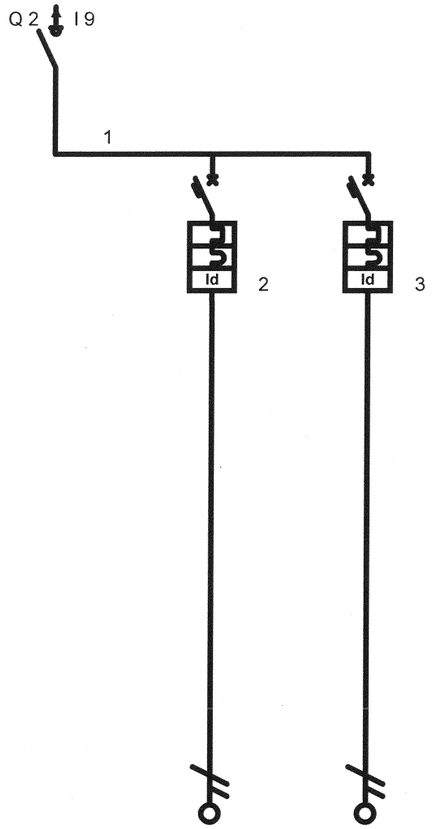

Descrizione linea		FM	luce										
Fasi della linea	L2 N	L2 N	L2 N										
Corrente di impiego Ib [A]	13,00	7,00	6,00										
Portata fase [A]		18	18										
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0										
Poli	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	20	16	10										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Moduli DIN	2,0	4,0	4,0										
Note													