

INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Generale
00144 Roma, via Ciro il Grande 21

Direzione Centrale Risorse Strumentali
Coordinamento Generale tecnico edilizio





APPALTO
EDIFICIO GRATTACIELO
via Ciro il Grande, 21 - ROMA -
PROGETTO OPERE DI MANUTENZIONE
INTERNA AL PIANO SETTIMO

TAVOLA:
RF1

PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI

Responsabile unico del procedimento: ing. Paolo Pasola
Progettazione: ing. Aldo Zorzi
Collaborazione e grafica:
Direzione dei Lavori: arch. Francesca R. Targio

Reporto tavola pr.: 1:100
Rapporto di stampa:
Sito di stampa: Monochrome
Dimensioni disegno: Standard A0
Data: 29 dicembre 2010
App: 21 novembre 2014

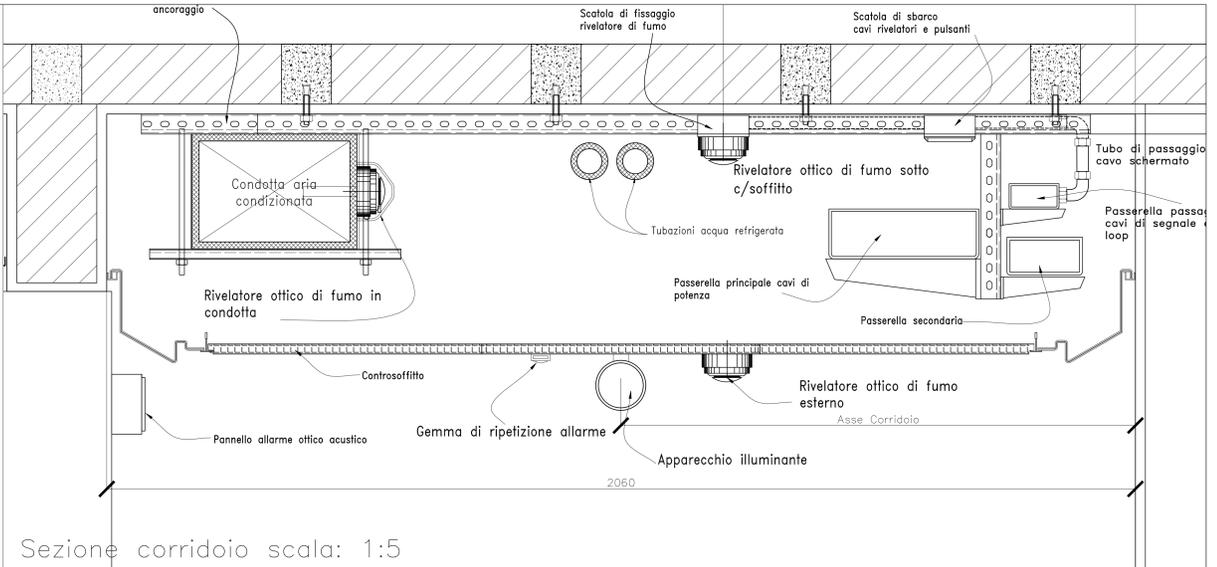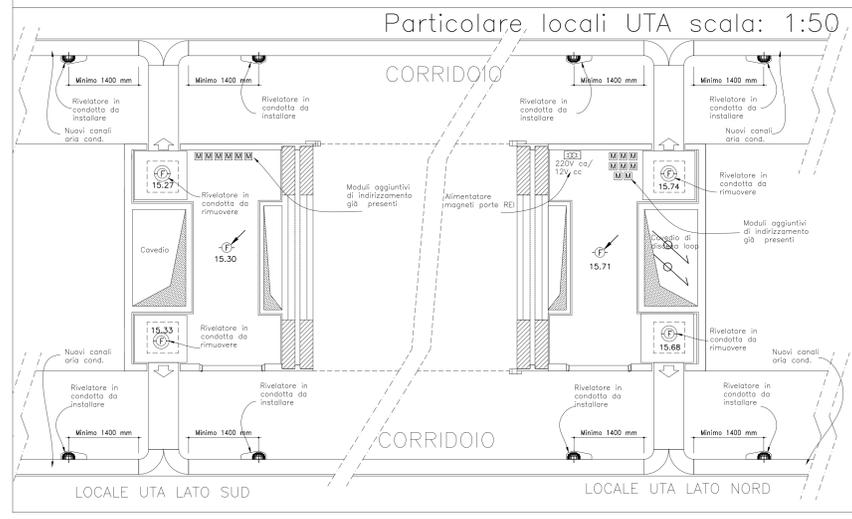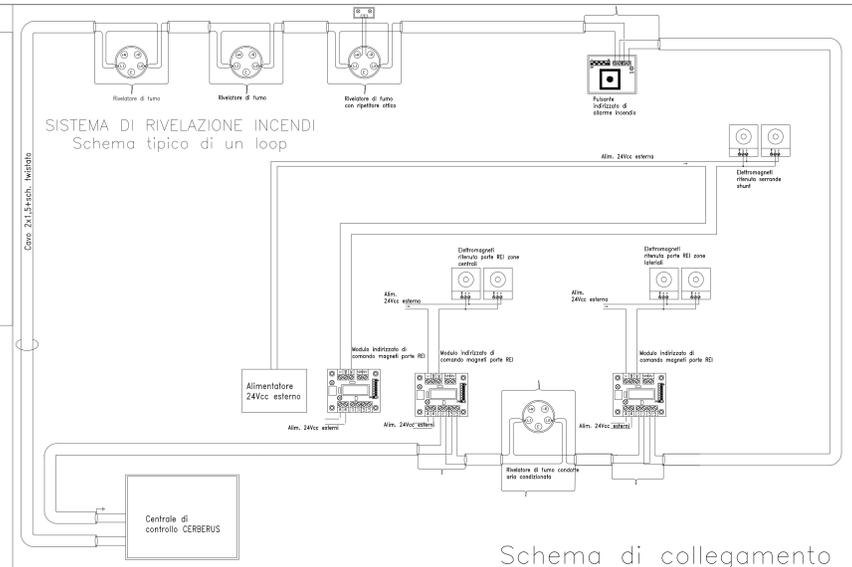

LEGENDA

	Rivelatore ottico di fumo		Cartello UNI 7546-16
	Rivelatore di fumo sotto c.soffitto		Pulsante di allarme da installare ex-novo
	Struttura REI		Numerazione porte REI
	Separazione compart. antincendio		Rivelatore ottico di fumo in condotta da installare ex-novo
	Linea alimentazione magneti		Magneti tenuta REI o shunt da non rimuovere
	Percorso loop logico rivelatori/pulsanti		Magneti tenuta REI o shunt da non rimuovere
	Pannello allarme incendio		Pulsante sblocco porte REI
	Indirizzo logico rivelatore o pulsante		Zone escluse dall'appalto
	Zone non coperte da rivelatori		Riv. ottico di fumo da installare ex-novo
	Rami estensione loop logico A/R		
	Ascensore antincendio		
	Unità antincendio da rimuovere		
	Porta REI 120		
	Rivelatore ottico di fumo da non smontare		
	Riv. ottico di fumo sotto c.soffitto da non smontare		
	Pulsante di allarme manuale		
	Chiudiporta con comando di sblocco da centrale nuova installazione		
	Confine zone fasi lavoro		
	Riv. ottico di fumo sotto c.soffitto da installare ex-novo		
	Trasformatore di alimentazione magneti chiusura porte REI		
	Rivelatore ottico di fumo in condotta da rimuovere		

PIANO SETTIMO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

