




N.B. Nei tratti di incrocio con travature si interrompe la passerella aerea, i cavi saranno fascettati  
Percorso passerella da verificare in corso d'opera con percorso canalizzazioni e condizionatori

LEGENDA


-  QUADRO ELETTRICO DI PIANO
-  RACK DATI VOIP

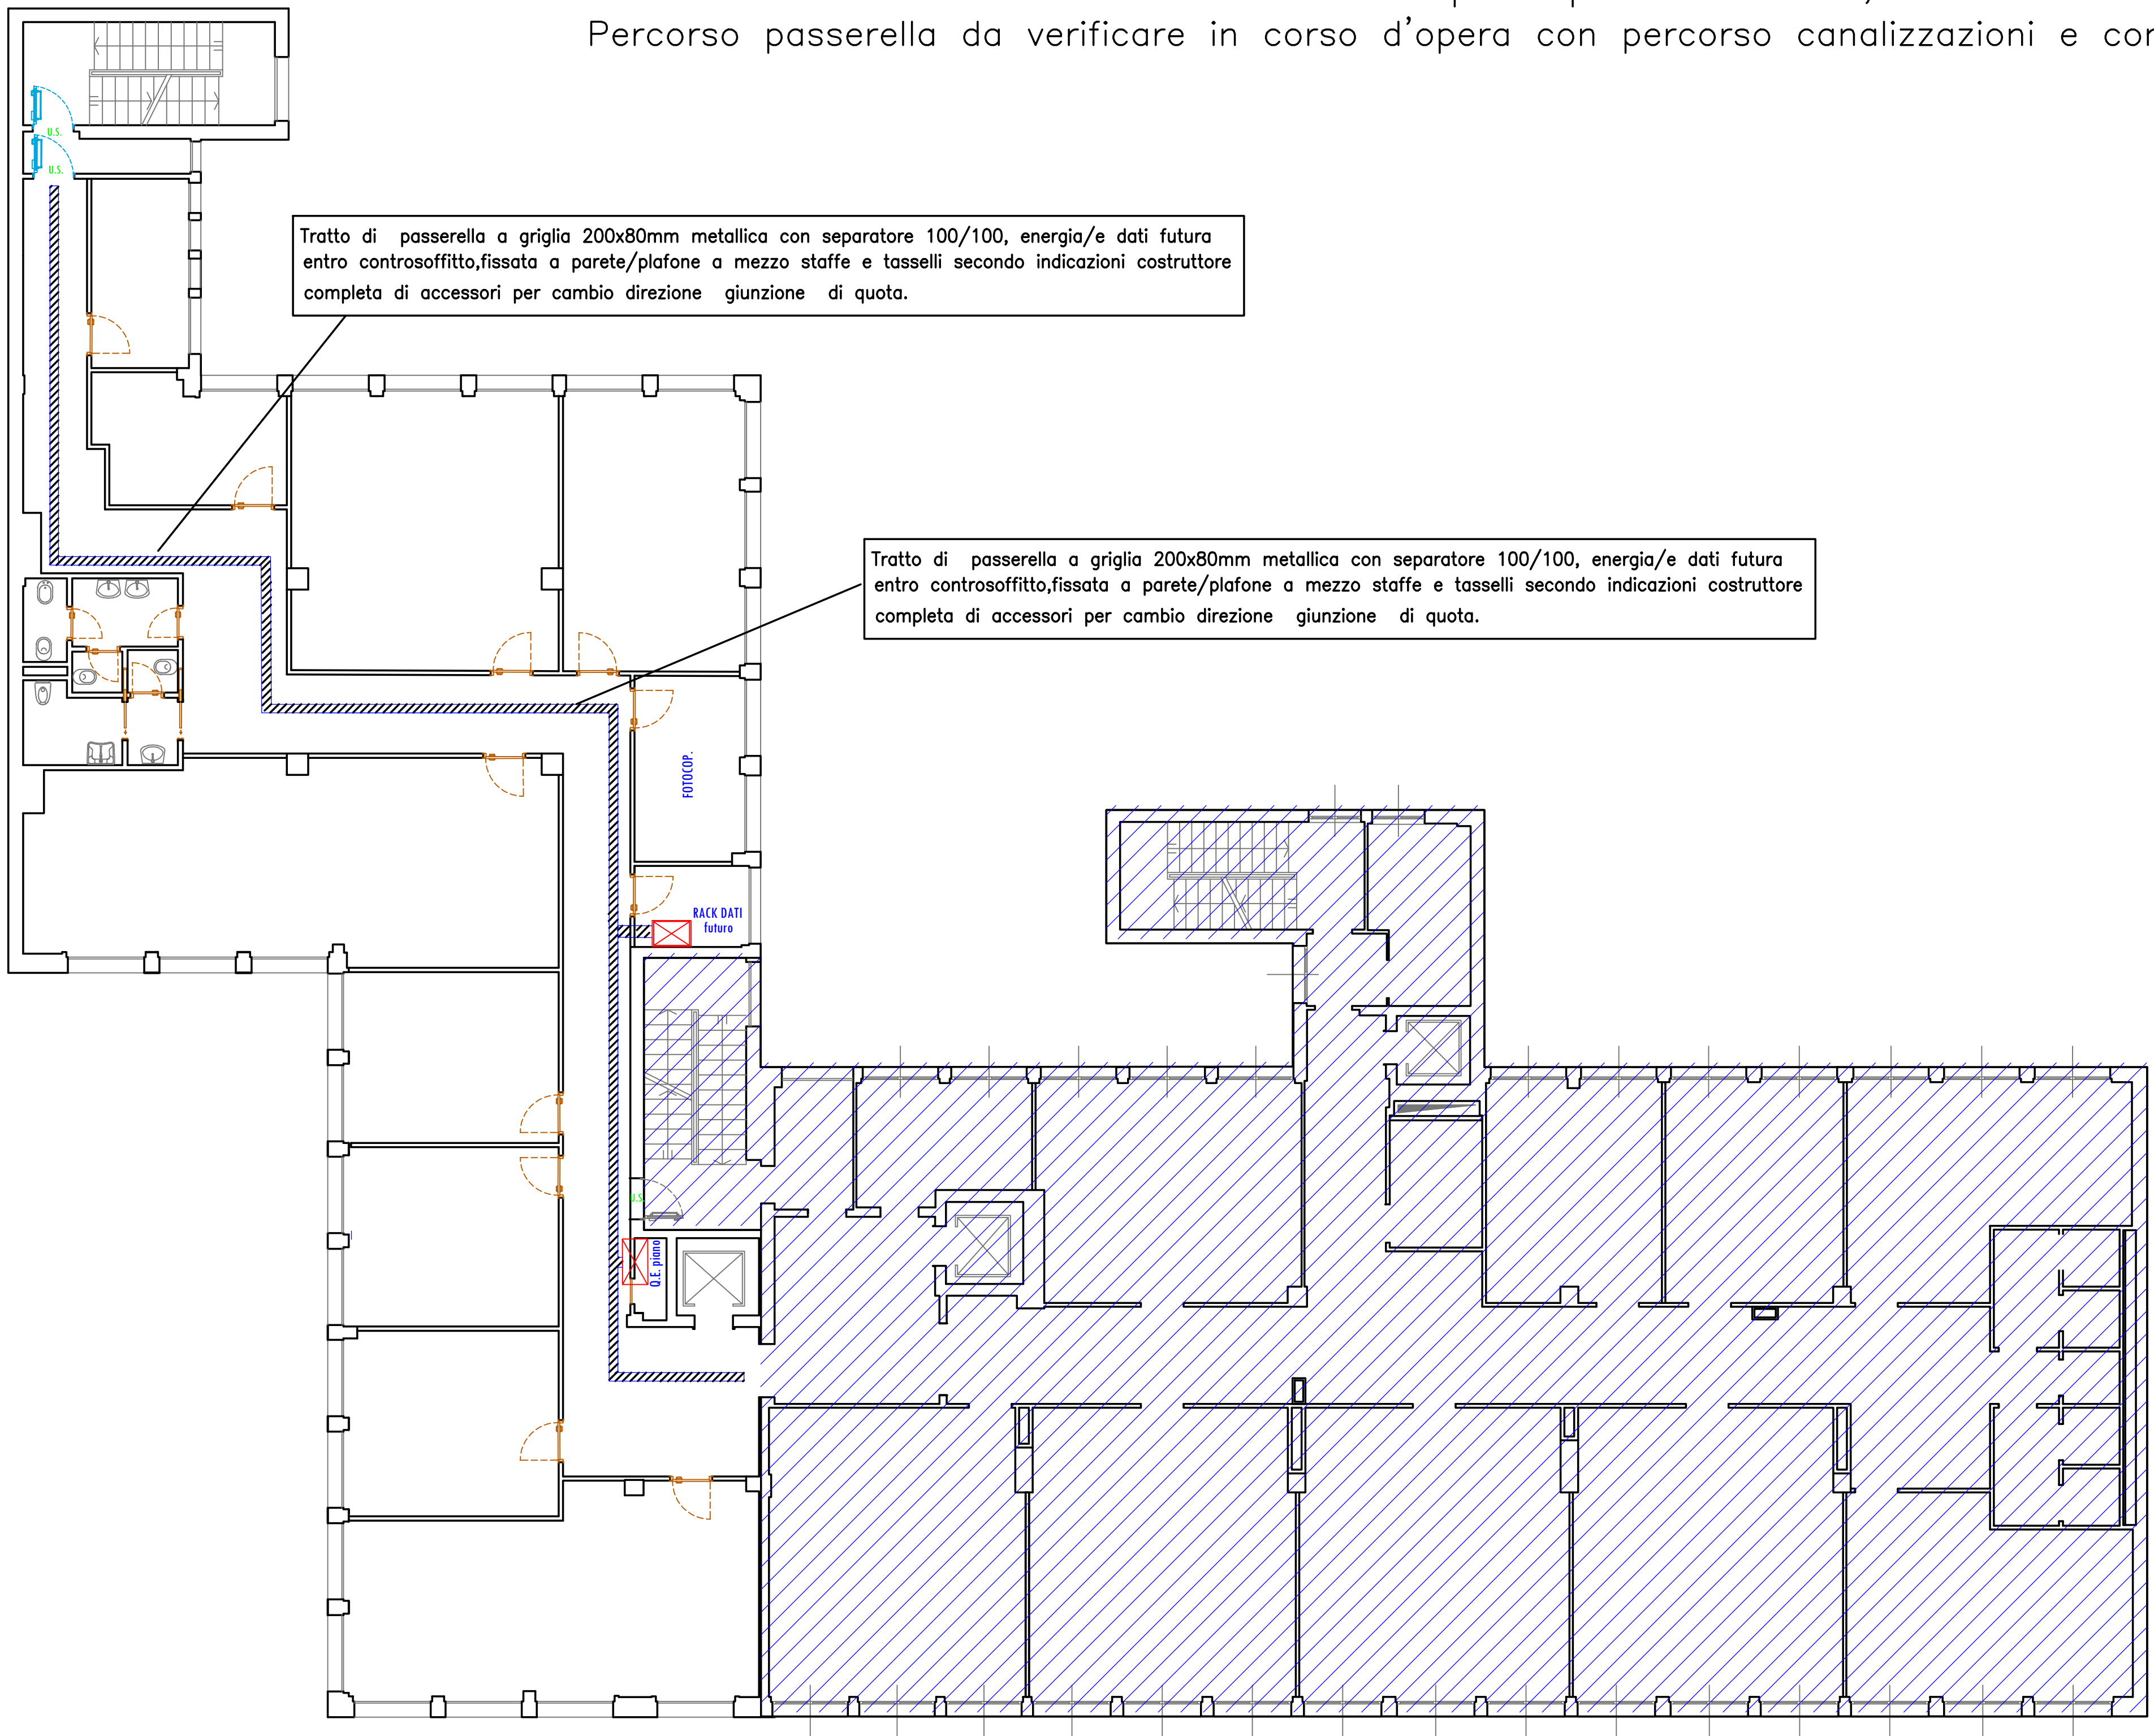

PIANO PRIMO

 AMBITO NON OGGETTO DI INTERVENTO

VIE CAVI



IL COMMITTENTE  
**INPS**  
DIREZIONE DI COORDINAMENTO  
METROPOLITANO DI MILANO  
Via Pola, 9  
MILANO  
IL DIRETTORE COORDINAMENTO  
METROPOLITANO  
Dott. Gregorio Tito

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Oggetto:  
RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANI: RIALZATO - 1° e 2°  
AGENZIA COMPLESSA DI MILANO SESTO S.G. - VIA FORTEZZA, 11 MILANO

COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA  
Via M. Gonzaga, 6 MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti  
(Tecnico Dipendente Inps)

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO Geom. Gaetano Antonio Praticò (Tecnico Dipendente Inps)	PROGETTO CLIMATIZZAZIONE Per. Ind. Giuseppe Gigliotti (Tecnico Dipendente Inps)
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)	COORDINATORE SICUREZZA Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)

DIREZIONE  
LAVORI  
Geom. Gaetano Antonio Praticò  
(Tecnico Dipendente Inps)

IMPRESA:

**PIANO PRIMO**

Scala 1: 100	Data 10/07/2017	File TAV 4/E - Fortezza.dwg
Aggiorn.	Aggiorn.	Aggiorn.

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INPS - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 4/11 E