

INPDAP Bastioni P.Nuova, 19 MI

Edif. Via FORTEZZA, 11 MI

ZONA B

SCHEMA QUADRO ELETTRICO

P.PRIMO (Zona B)

QEP1-B


ESISTENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------------|-----------|------------|-----------|--|--|-----------|--|--------|----------|----|---|
| 0 | 10/11/2000 | EMESSO per COSTRUZIONE | CAGLIO | | | | | COMITENTE | INPDAP Bastioni P.Nuova, 19 MI | FOGLIO | 1 | DI | 8 |
| 1 | | | | | | | | OPERA | Edif. Via FORTEZZA, 11 MI | DIS. | QN089-11 | | |
| 2 | | | | | | | | OGGETTO | SCHEMA QUADRO ELETTRICO P.PRIMO (Zona B) QEP1-B | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| N. | | DESCRIZIONE | DISEGNATO | VERIFICATO | APPROVATO | | | | | | | | |



IMPIANTI ELETTRICI - MILANO
UFFICI E MAGAZZINO 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Martini 12
Tel. (02) 60016417 - 4 linee r.a. Telex (02) 60016381

A termini di legge il redatto lo riproduzione e la comunicazione del presente documento senza la propria autorizzazione scritta

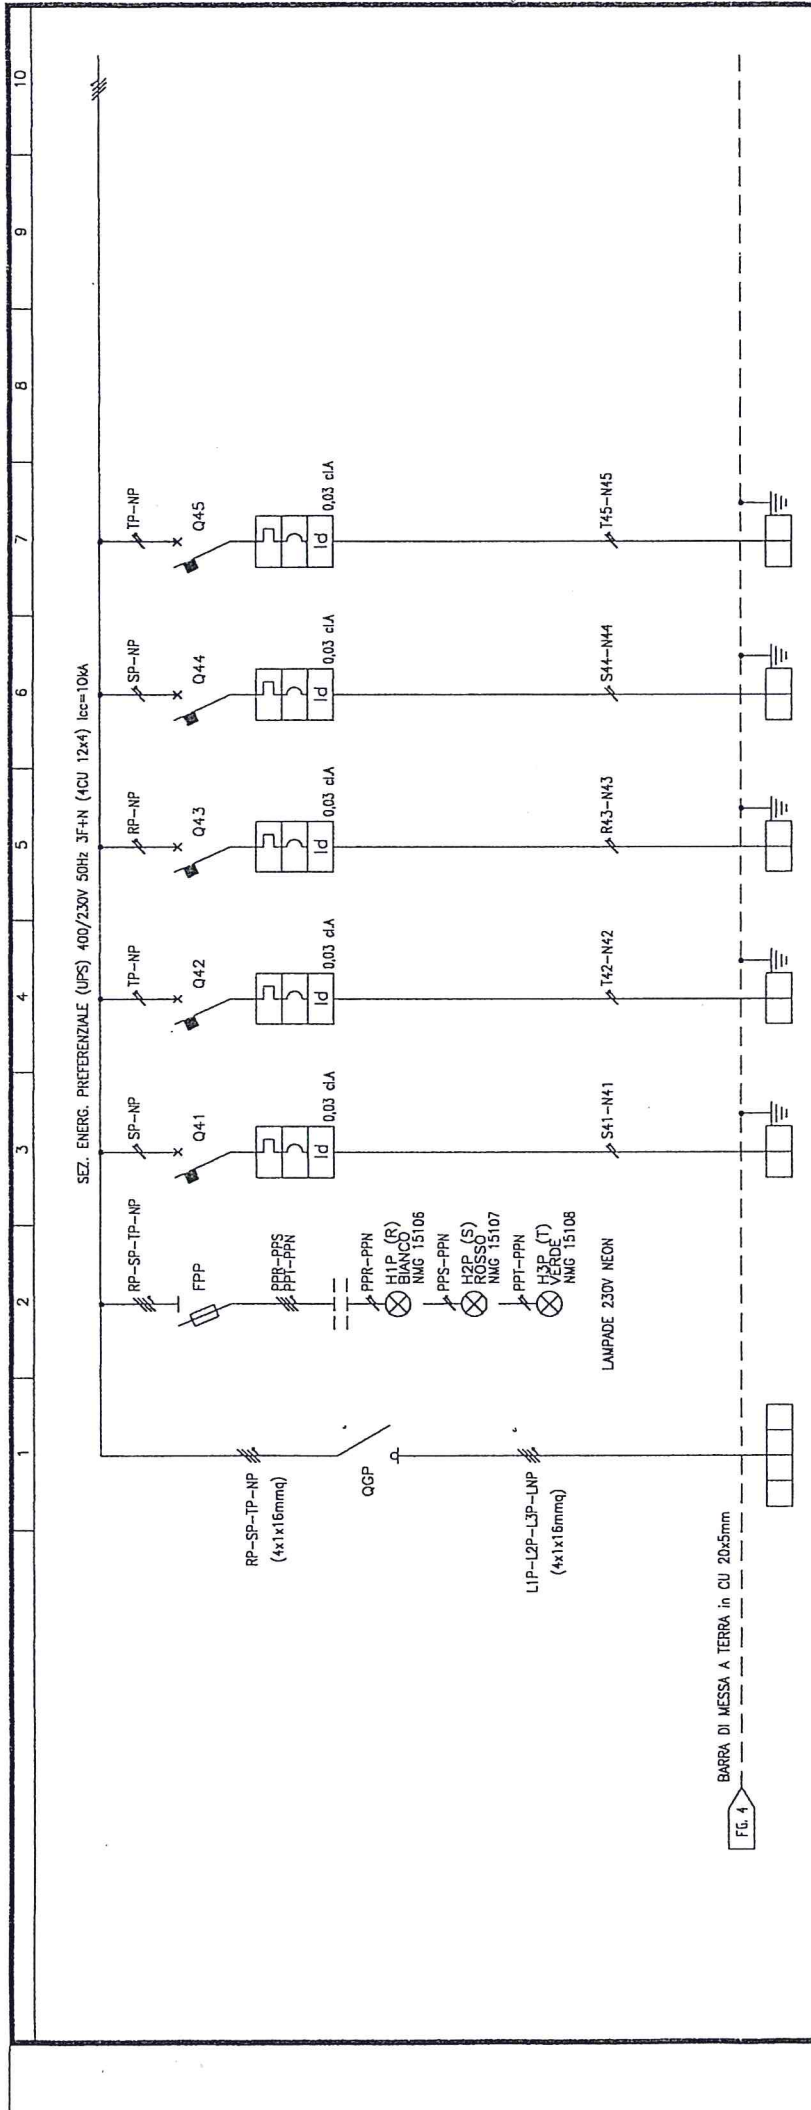

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------|--|
| | MORSETTI | L1-L2-L3-LN/P | | S41-N41 | | T42-N42 | | R43-N43 | | S44-N44 | | T45-N45 | |
| | POSIZIONE/ITEM | INTERR. GENER. ENER. PREFERENZ. QEP1-B | | PRES. TENSIONE SEZ. ENER. PREF. QEP1-B | | PRESE UFFICI ENER. PREFER. (CIRC. 1) | | PRESE UFFICI ENER. PREFER. (CIRC. 2) | | PRESE UFFICI ENER. PREFER. (CIRC. 3) | | RISERVA | |
| | DESCRIZIONE/DESCRIPTION | | | | | | | | | | | RISERVA | |
| | POTENZA/POWER (kW) | | | | | | | | | | | | |
| | CORRENTE/CURRENT (A) | | | | | | | | | | | | |
| | INTERRUTTORE SWITCH | TIPO/TYPE | | NMG 15093 (I) | | NMG C60H | | NMG C60H | | NMG C60H | | NMG C60H | |
| | TAR/CALIBRATION | (A) | | 4x100 NON AUT. | | 2x20-C | | 2x20-C | | 2x20-C | | 2x16-C | |
| | TAR/CALIBRATION Id (A) | (A) | | | | 0.03 C/A | | 0.03 C/A | | 0.03 C/A | | 0.03 C/A | |
| | FUSIBILE | TIPO/TYPE | | | | | | | | | | | |
| | FUSES | TAR/CALIBRATION | | NMG STI 10.3x38 | | | | | | | | | |
| | CONTATTORE CONTACTOR | TIPO/TYPE | | 3P+N 2A | | | | | | | | | |
| | RELE TERMICO THERMAL RELAY | TAR/CALIBRATION | | | | | | | | | | | |
| | STRUMENTAZIONE INSTRUMENT | TIPO/TYPE | | | | | | | | | | | |
| | TRASFORMATORE TRANSFORMER | TIPO/TYPE | | | | | | | | | | | |
| | CABLAGGIO | TAR/CALIBRATION | | | | | | | | | | | |
| | SIGLA | SEZ.COND. | | SEZ.MORS. | | | | | | | | | |
| | FORMAZIONE (mmq) | 16 | | 16 | | 4/4 | | 6 | | 4/4 | | 6 | |
| | NOTE | FG7OR | | N41/1B | | N42/1B | | N43/1B | | N44/1B | | N45/1B | |
| | | | | N07G9K 2(1x4)+PEN07G9K 2(1x4)+PEN07G9K 2(1x4)+PE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



7/7

UFFICI E MAGAZZINO 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Martini 12
Tel. (02) 86018417 - 4 linee r.a. Telefax (02) 86018583

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--------|----------|----|---|
| COMMITTENTE | INPDAP Bastioni P. Nuova, 19 MI | | Foglio | 7 | di | 8 |
| OPERA | Edif. Via FORTEZZA, 11 MI | | D.S. | QN089-11 | | |
| OGGETTO | <p>SCHEMA QUADRO ELETTRICO P.PRIMO (Zona B) QEP1-B</p> <p>A termini di legge il Veduto si ripro- pone la comunicazione del contenuto del presente disegno senza la previa autorizzazione scritta.</p> | | | | | |