
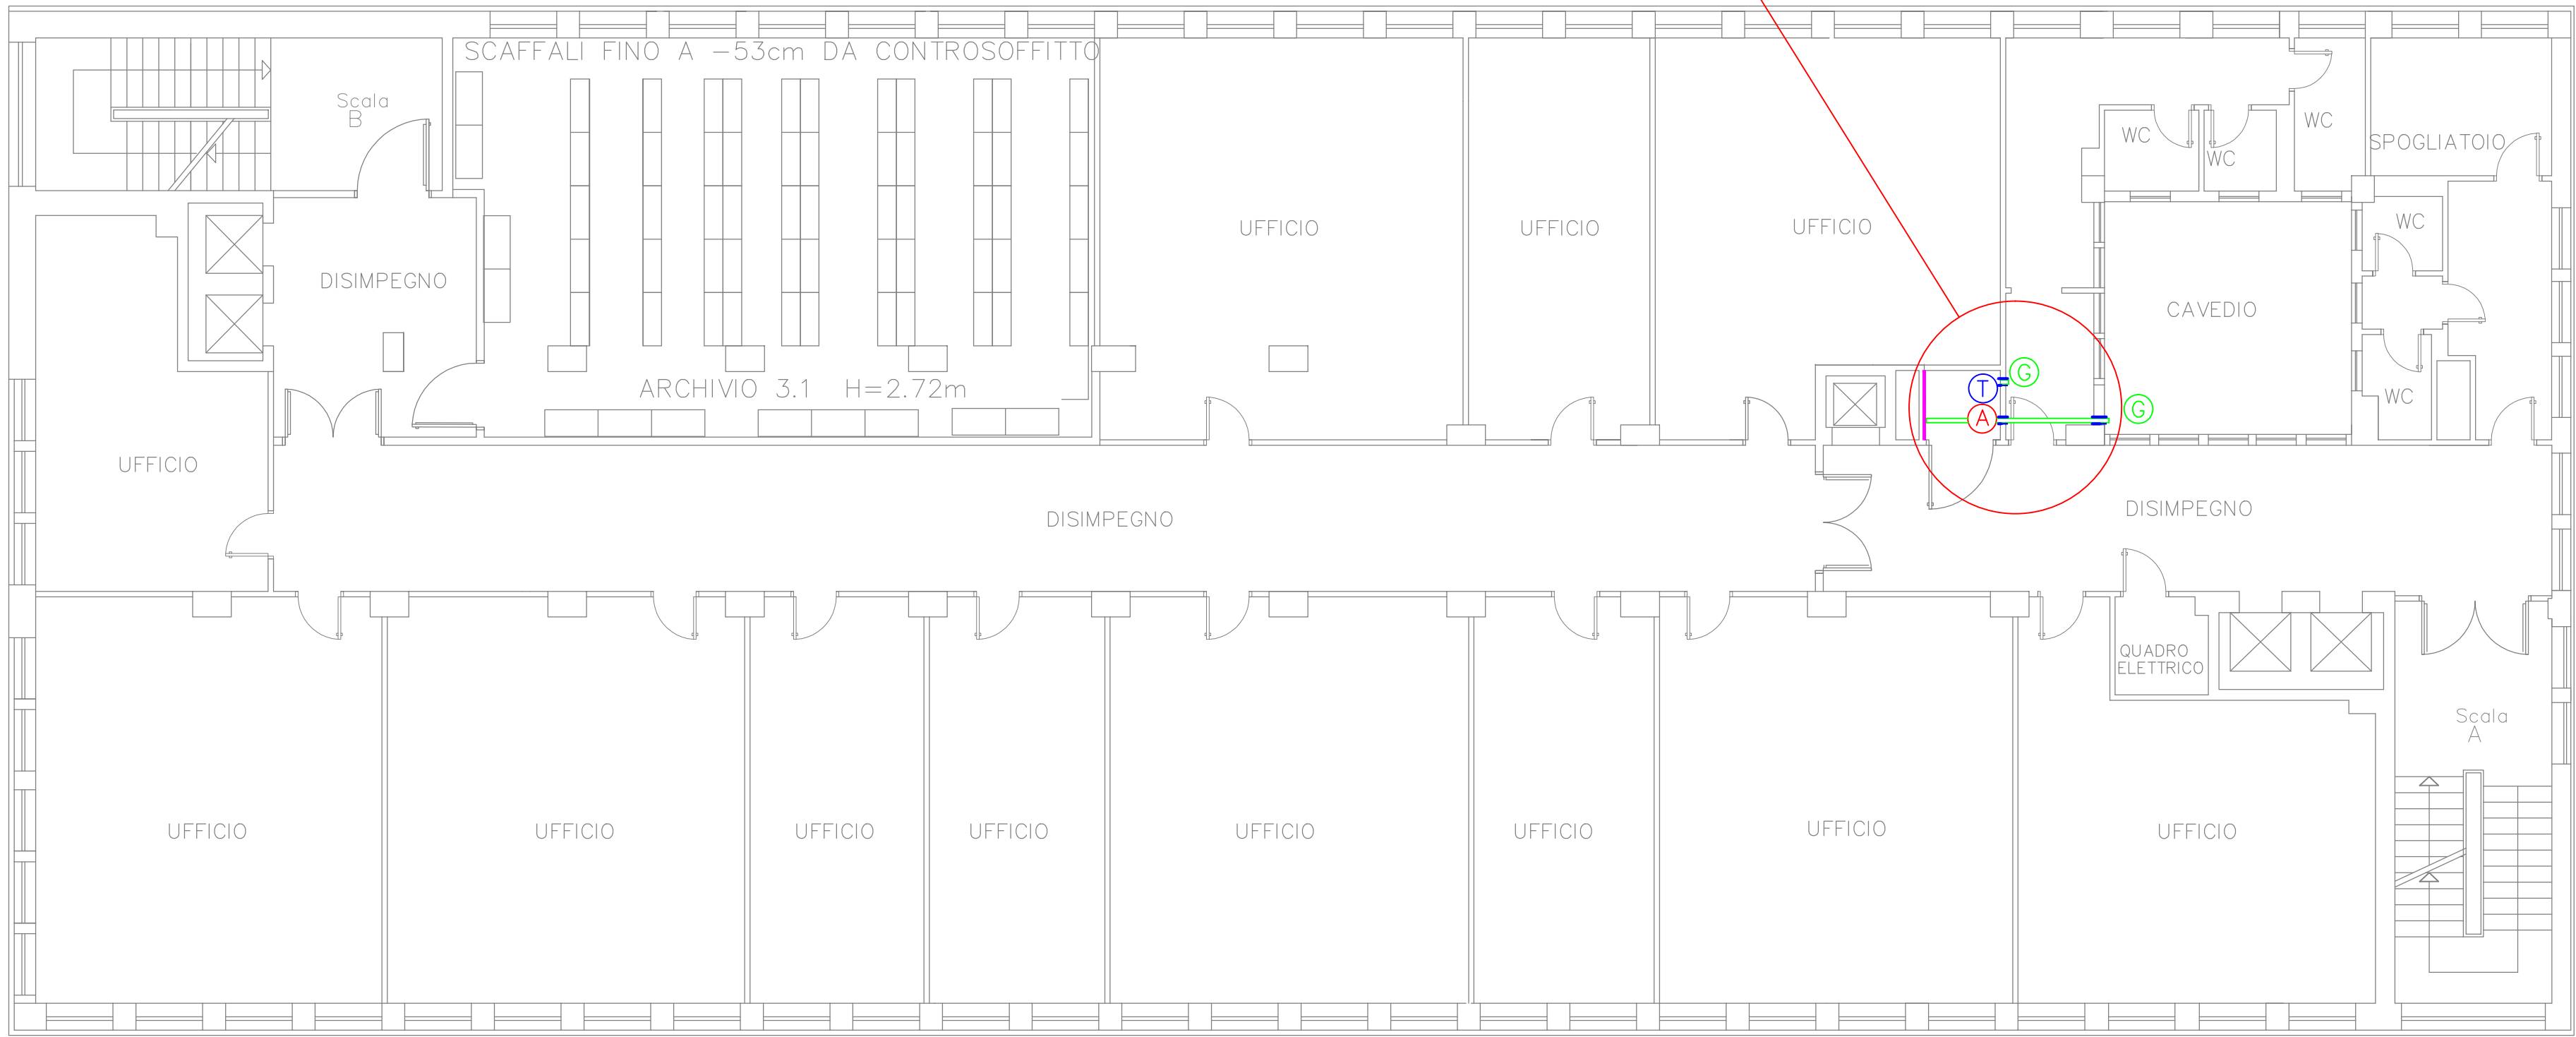


Rivestimento REI
su parete locali rack
da 1^ a 6^ piano
(capitolato voce 4)




LEGENDA	
	ASPIRATORE (VEDI VOCE 76 CAPITOLATO)
	GRIGLIA DI AEREAZIONE (VEDI VOCE 75 CAPITOLATO)
	TERMOSTATO (VEDI VOCE 73 CAPITOLATO)
	TUBO DI INGRESSO/USCITA ARIA IN PVC De80mm SP.1,5mm (VEDI VOCE 74 CAPITOLATO)
	FORI SU MURATURE (VEDI VOCE 35 CAPITOLATO)

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Via M.Gonzaga n°6 Milano

COMMITTENTE

Lavori di adeguamento antincendio nei locali
archivi nella sede INPS di Via Pessina n.8 a Como



PROGETTISTI
PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE ANTINCENDIO
Ing. M. RIGOLI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
P.L. D. di TORO

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. M. RIGOLI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. M. RIGOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. D. PASSANITI

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE CIVILI

ELABORATO

PIANTA PIANO TIPO:IMPIANTO AEREAZIONE LOCALI RACK DAL 1° AL 6° PIANO

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	REVISIONE	FASE	SCALE	FILE NAME	CARTELLA	NOTE	PROG.
A	IM	0004	0	3	1:100				
4									
3									
2									
1									
0									
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO				