



PARTICOLARE ASSEMBLY BODY (C40022.1)

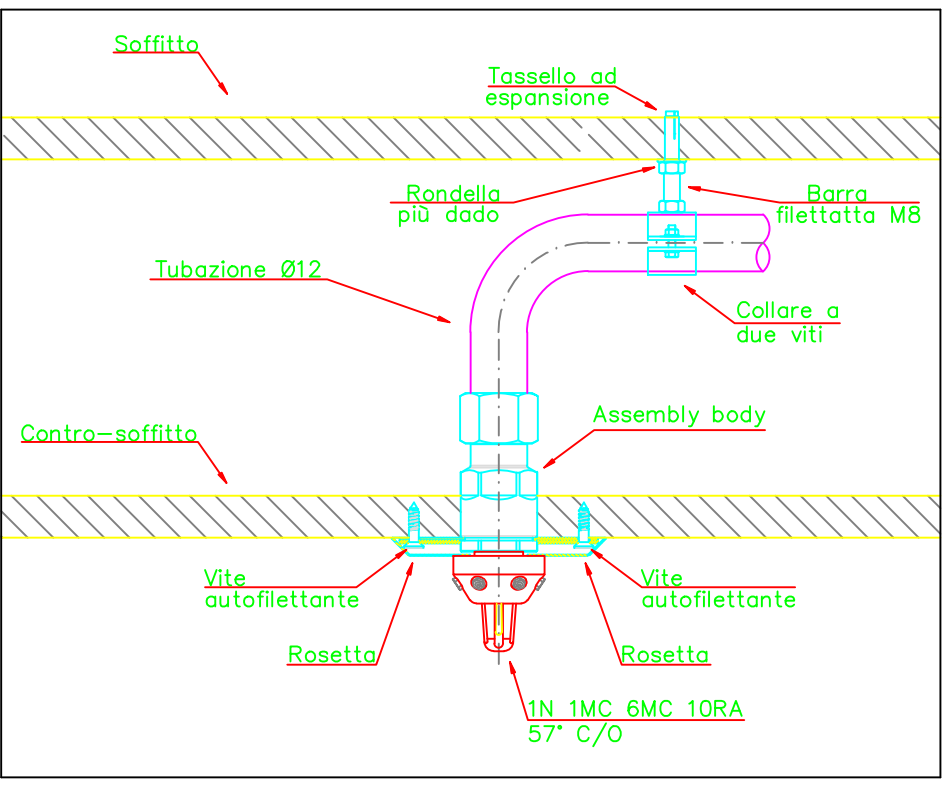

PARTICOLARE MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO



UGELLO TIPICO

LEGENDA

	TUBO ASCENDENTE
	TUBO DISCENDENTE
	GPU
	N.B. - UGELLO CHIUSO TYPE IN 1MC 6MC 10RA - 57°C
	VALVOLA DI SEZIONAMENTO
	VALVOLA DI FLUSSAGGIO
	BLOCCO DI DISTRIBUZIONE
	TUBO AISI316 #30x2.5 #12x1.2
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI CONTROLLO (VOCE 82 DI CAPITOLATO)
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO


NOTE

- 1) Verificare in cantiere posizionamento flushing valve
- 2) Posizionare i supporti in vicinanza di distribution block e tee (vedere part. A).
- 3) Posizionare i supporti in vicinanza degli sprinkler (vedere part. B).
- 4) In prossimità dello sprinkler non sono permesse ostruzioni varie

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Via M.Gonzaga n°6 Milano

COMMITTENTE

Lavori di adeguamento antincendio nei locali  
archivi nella sede INPS di Via Pessina n.8 a Como



PROGETTISTI  
PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE ANTINCENDIO  
Ing. M. RIGOLI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI  
P.I. D. di TORO

DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. M. RIGOLI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  
Ing. M. RIGOLI



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. D. PASSANITI

PROGETTO ESECUTIVO  
OPERE CIVILI  
ELABORATO


PIANTA PIANO SECONDO: IMPIANTO SPEGNIMENTO ANTINCENDIO

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	REVISIONE	FASE	SCALE	1:100
A	IM	D0009	0	3	FILE NAME	
					CARTELLA	POS.
					NOTE	PROT.
4						
3						
2						
1						
0						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

PART. DI INSTALLAZIONE




TIPICO DI STAFFAGGIO - TUBO ø25/30




TIPICO DI STAFFAGGIO - TUBO ø12


STAFFAGGIO TIPICO




PARTICOLARE DISTRIBUTION BLOCK



PARTICOLARE TEE




PARTICOLARE MANICOTTO




DISTANZA STAFFAGGI (NFPA750)

ø TUBO (mm)	A (m)	B (m)	C (m)
ø12	0,15	1,2	0,2
ø25	0,15	1,8	0,2
ø30/38	0,15	2,1	0,3

PARTICOLARE "A"



PARTICOLARE "B"



PARTICOLARE "C"

