
 <b>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</b>	<b>SEDE REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO</b>		
	<b>OGGETTO</b> SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA Via L. Da Vinci n.25 - RIQUALIFICAZIONE SPORTELLERIA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	<b>TAVOLA</b>  2E	
	Piano rialzato	RAPP. 1:100	<b>DATA</b> SETTEMBRE 2017 AGGIORNAMENTI
	<b>DISEGNATORE :</b> Geom. S.re Caravello		
	<b>COLLABORATORE :</b> Geom. S.re Caravello		
<b>PROGETTISTA :</b> Per. Ind. Antonio Distefano		<b>DIRETTORE LAVORI :</b> Per. Ind. Antonio Distefano	
<b>CODICE</b>			

### LEGENDA

	FAN-COILS A SOFFITTO DI POTENZIALITA' ADEGUATA COME DA DESCRIZIONE CAPITOLATO		TUBAZIONE DI RITORNO COIBENTATA
	FAN-COILS SU CONTROSOFFITTO DI POTENZIALITA' ADEGUATA COME DA DESCRIZIONE CAPITOLATO		TUBAZIONE IN PVC TIPO PESANTE SCARICO CONDENZA
	TERMOSTATO D'AMBIENTE COMPLETO DI COLLEGAMENTI ELETTRICI ALLA MACCHINA		
	COLONNA MONTANTE TUBAZIONE MANDATA, RITORNO E SCARICO CONDENZA		
	TUBAZIONE DI MANDATA COIBENTATA		

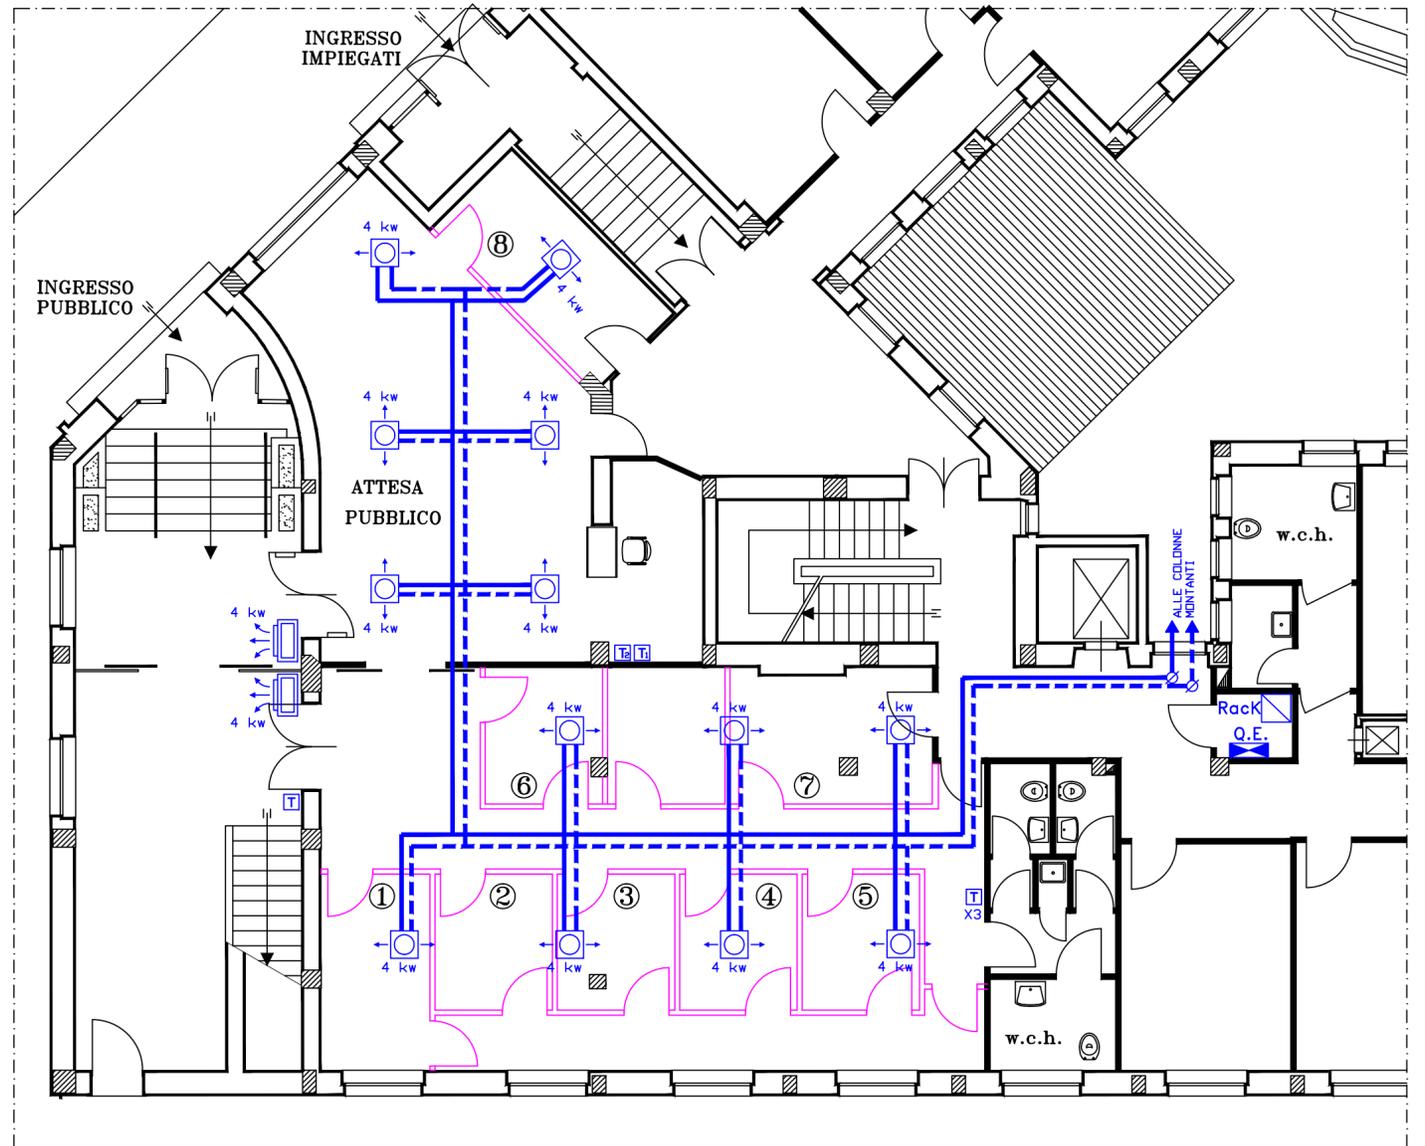

PIANTA