



**Data di pubblicazione:** 22/10/2018

**Nome allegato:** *impianto trattamento acqua LOTTO 2.pdf*


**CIG:** 76380595AE (1); 7638094291 (2);

**Nome procedura:** *pubblicazione determina e atti di gara  
procedura negoziata per lavori di sostituzione delle caldaie presso  
sede Inps Milano piazza Missori (Lotto1)  
sede Inps Milano via Circo (Lotto 2)*

## IMPIANTO RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

- DUREZZA SUPERIORE A 15°F E POTENZA SUPERIORE A 300.000 Kcal/h
- DUREZZA SUPERIORE A 35°F E POTENZA INFERIORE A 300.000Kcal/h

NORMATIVE GENERALI DI RIFERIMENTO: UNI CTI 8065

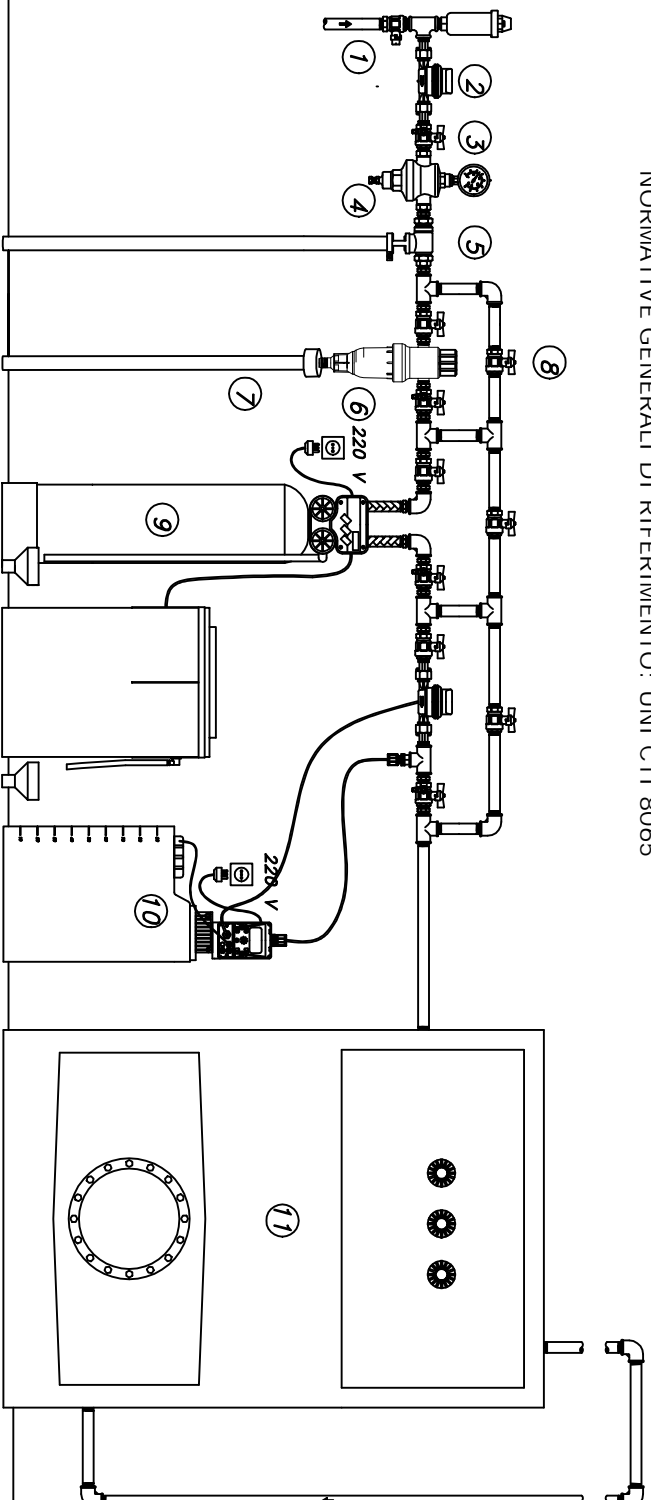

### LEGENDA

1. Ingresso acqua grezza
2. Contatore
3. Prelevacamioni
4. Riduttore di pressione
5. Disconnettore
6. Filtro di protezione
7. Scarivo a vista
8. By pass
9. Addolcitore
10. Dosanet P-filmante
11. Caldaia

N.B. Tutte le apparecchiature di trattamento acqua devono essere dotate di by pass e, a valle, di rubinetto di campionamento.