




**Data di pubblicazione:** 07/11/2018

**Nome allegato:** *XXX\_Layout cantiere e vie esodo\_PSC del 07\_07\_2018\_tav10-signed.pdf*

**CIG:** 5427959D74;

**Nome procedura:** *Lavori di adeguamento degli impianti elevatori e messa a norma delle vie di fuga sede D.G. INPS di Via C. Beccaria, n. 29 – Roma.*

PIANO 8° – LOCALI TECNICI  
 LASTRICI SOLARI – TORRINI LOCALI MACCHINE

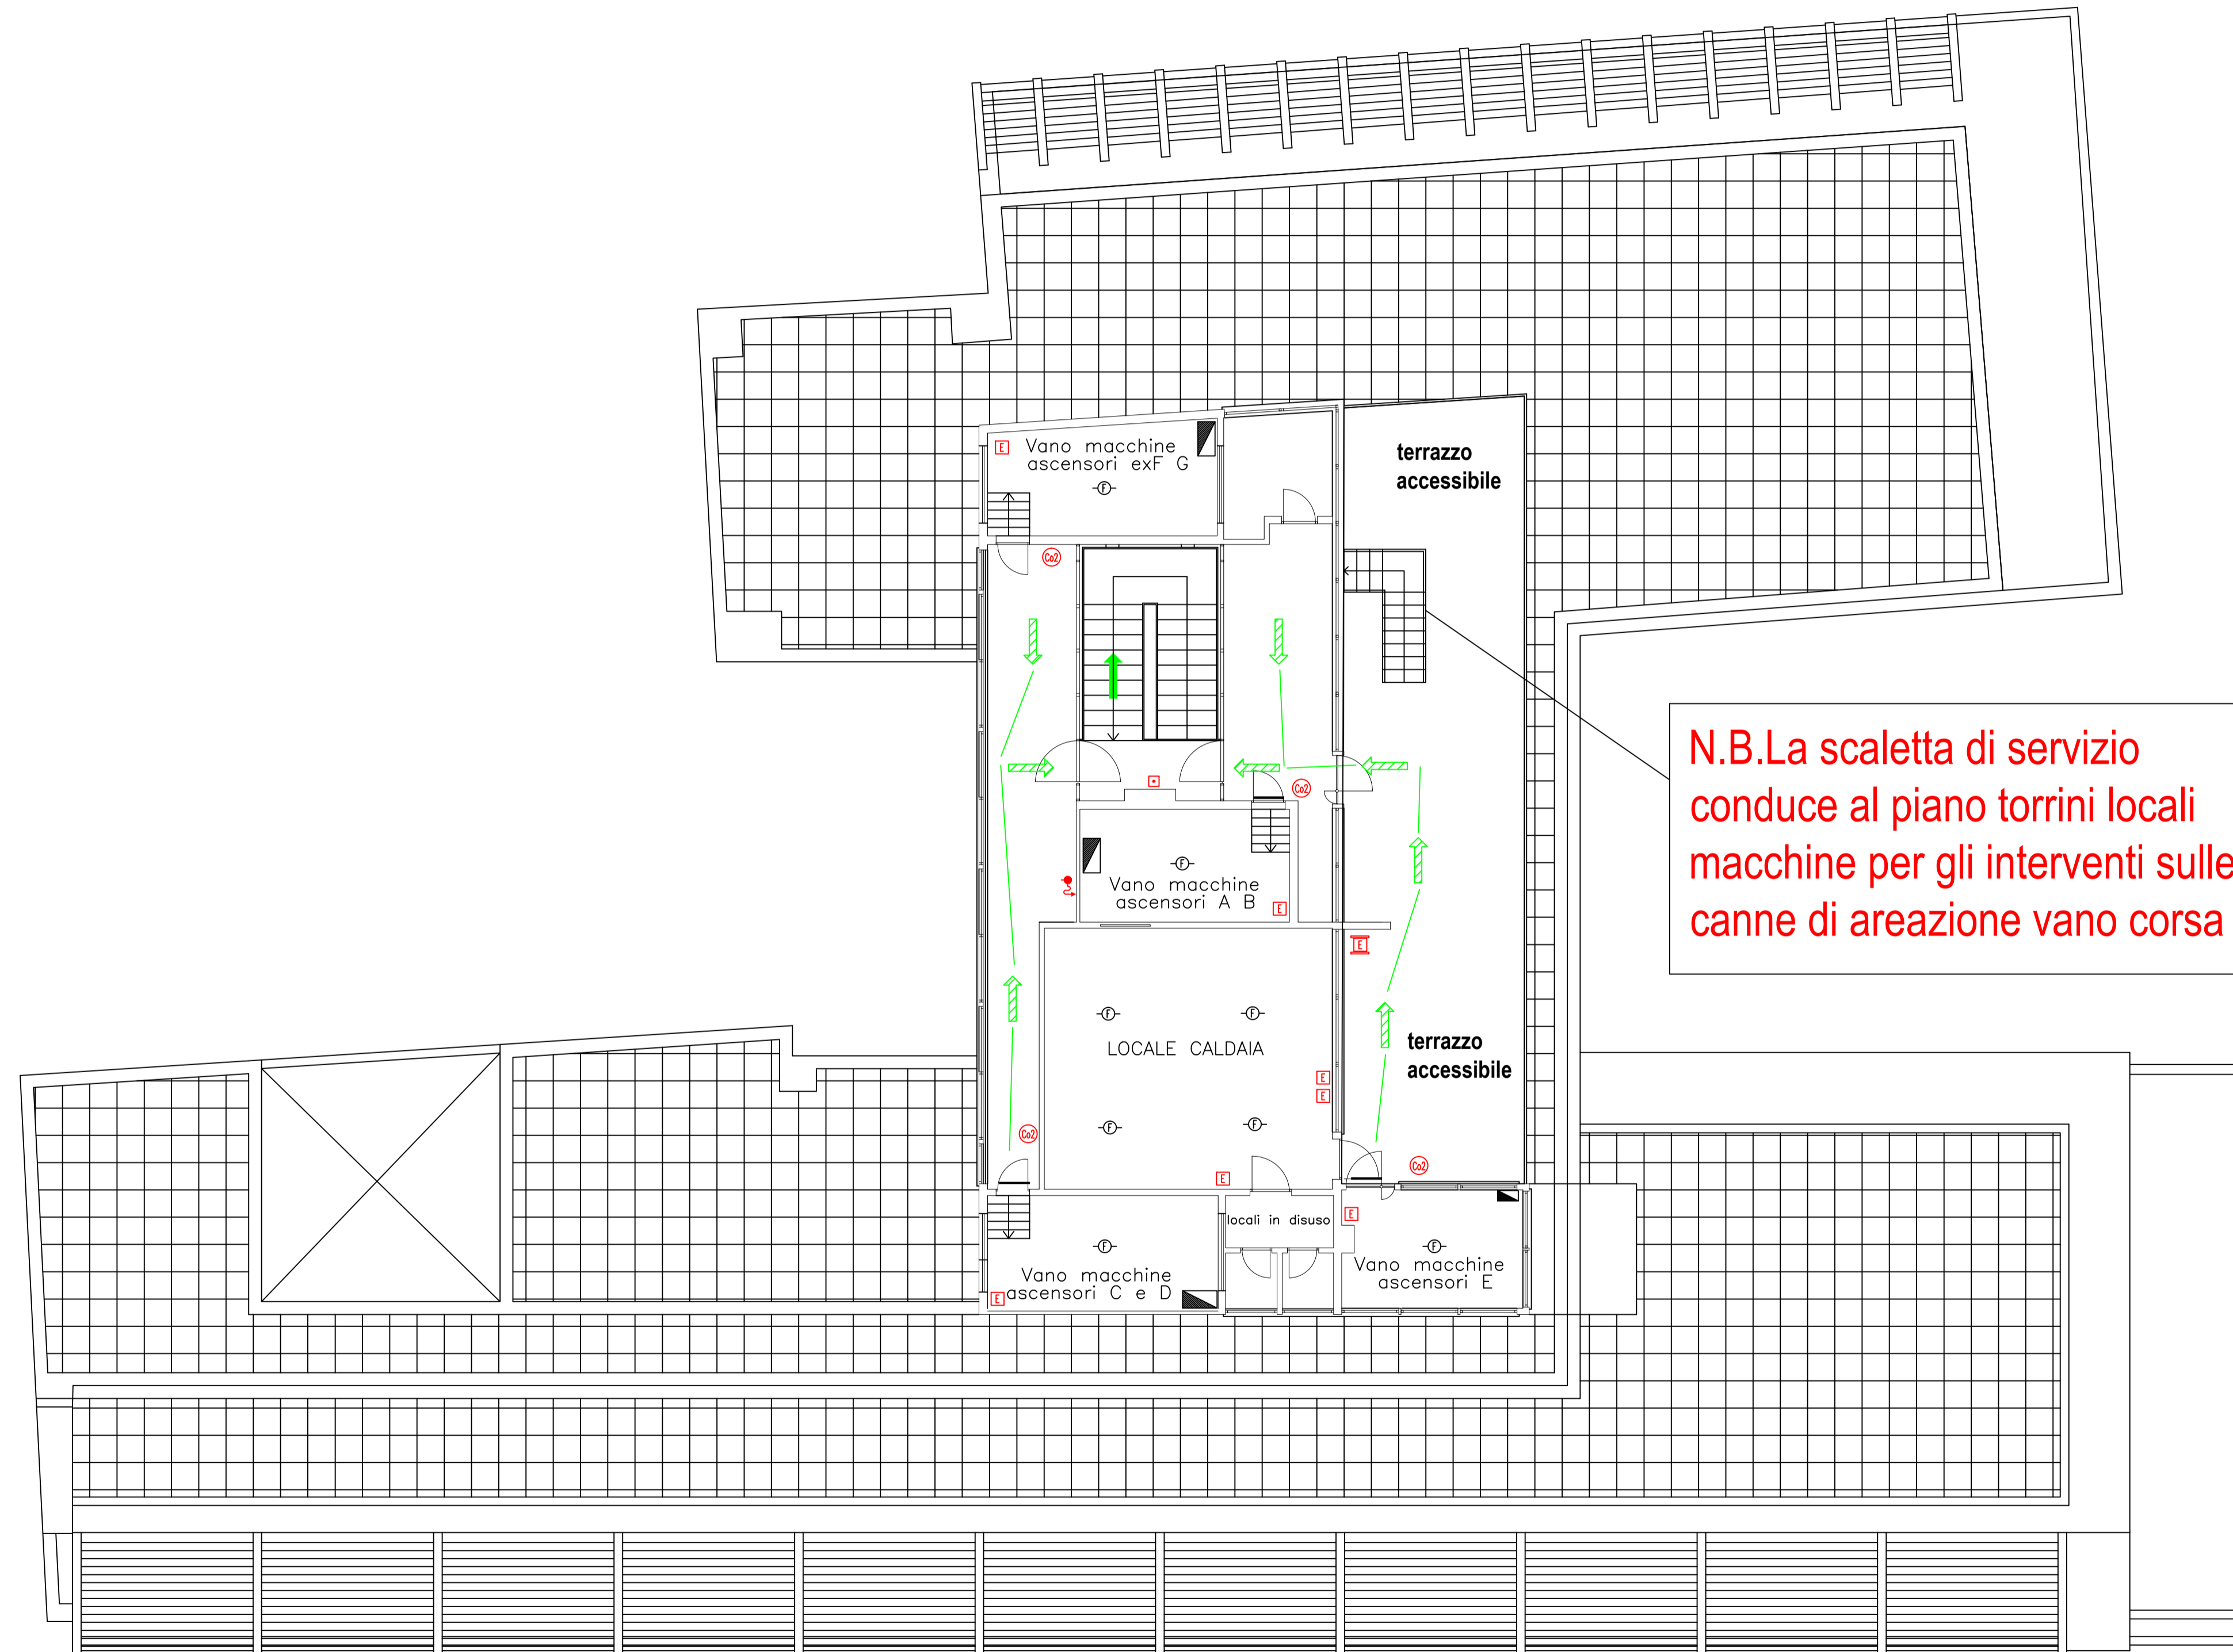

**N.B.** La scaletta di servizio conduce al piano torrini locali macchine per gli interventi sulle canne di areazione vano corsa

f.to geom. Giovanni Felici

**INPS**  
 Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
 CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA  
 COORDINAMENTO GENERALE - VIALE A. BALLARIN, 42 - ROMA  
 CTR - LAZIO - VIALE R. MARGHERITA, 206 - ROMA

Sede D.G. INPS - Coordinamento Generale Legale - Coordinamento Legale Distrettuale di Roma

LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MESSA A NORMA VIE DI FUGA PRESSO LA SEDE D.G. DI VIA CESARE BECCARIA, 29 – ROMA.

Vie di esodo, uscite di sicurezza, dotazioni di sicurezza

PIANO 8  
 LAYOUT DI SICUREZZA N. 5

R.U.P.: Arch. David Piervincenzi  
 Progetto architettonico ed impianti elettromeccanici e D.L.: Ing. Laura Gianzi

Gruppo di lavoro: ing. Laura Gianzi  
 p.i. Andrea Frascolla  
 geom. Vito Mainenti  
 C.S.P.: geom. Giovanni Felici

TAV. **10**

Scala: 1:100  
 Data: luglio 2018  
 File: 10\_layout cantiere e via esodo PSC

**N.B.**  
 Sono in fase di montaggio da parte dell'Istituto (attraverso l'apertura di un apposito ticket) l'installazione di linee vita sul piano terrazzo. Comunque negli interventi di realizzazione delle tre canne di areazione vani corsa sono già ricomprese le opere provvisorie necessarie.

LEGENDA

	RILEVATORE OTTICO DI FUMO COLLEGATO AL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO
	PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO COLLEGATO A CAMPANA
	ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70
	IDRANTE A MURO UNI 45 LUNGHEZZA MANICHETTA mt 25
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Kg. 6 PER FUOCHI DI CLASSE A-B-C CAPACITA' ESTINGUENTE 21A-89B
	ESTINTORE CARRELLATO Kg. 50
	ESTINTORE PORTATILE CO2 Kg. 5 PER FUOCHI DI CLASSE B CAPACITA' ESTINGUENTE 113B
	CARTELLI DI SEGNALAZIONE USCITA DI EMERGENZA
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO