



Data di pubblicazione: 17/11/2020

Nome allegato: *Tav.9.2 Ragusa. Da Progetto ABACO PORTE REI -signed.pdf*

CIG: 8497967835 (unico);

Nome procedura: *Lavori di M.S. per l'adeguamento alle normative di prevenzione antincendi. Sede INPS di Ragusa, via Leonardo da Vinci 25*

INPS
 COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SICILIA
 UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO: SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA
 Via L. Da Vinci n.25

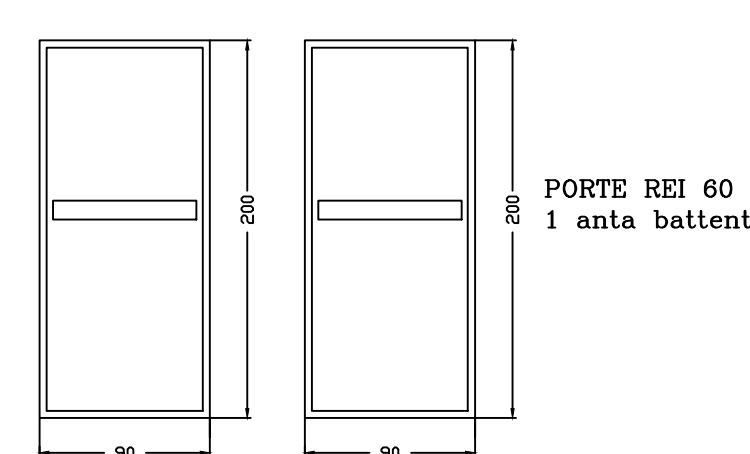
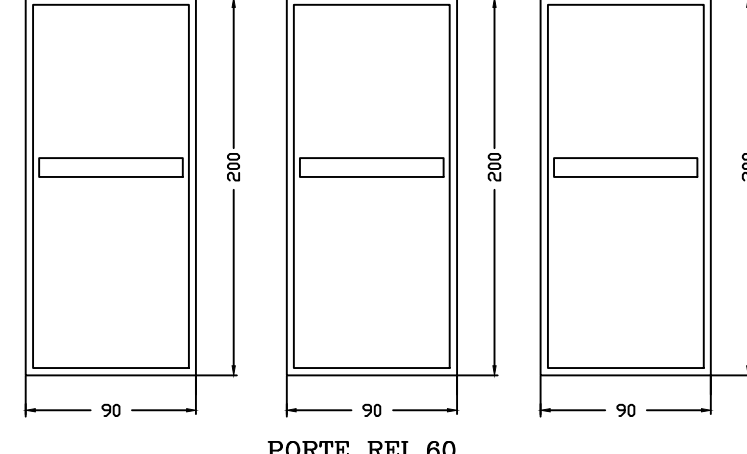
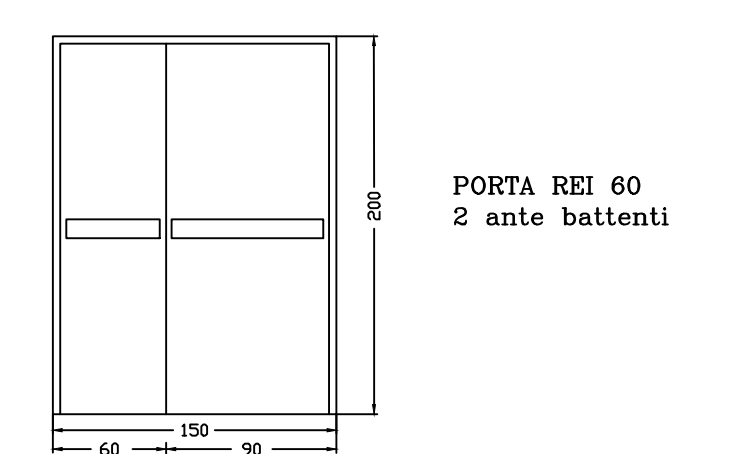
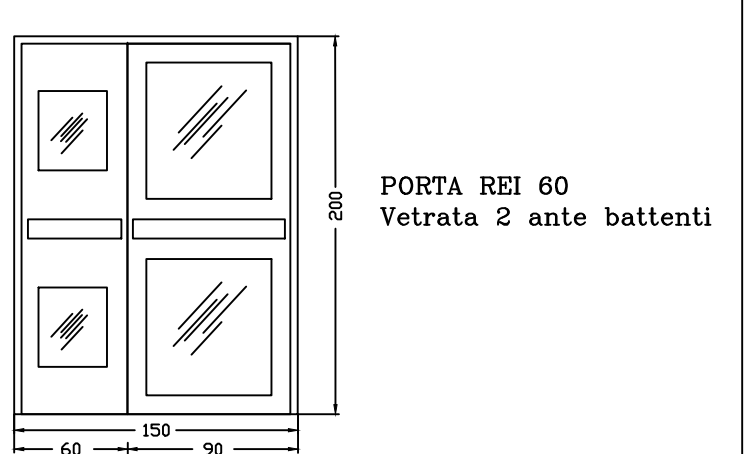
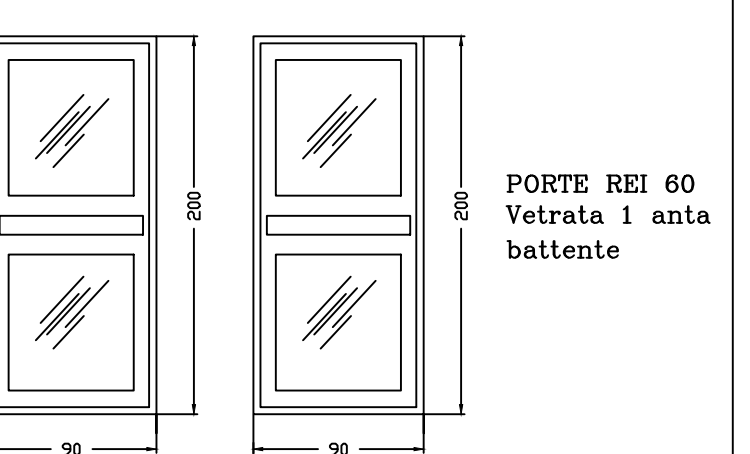
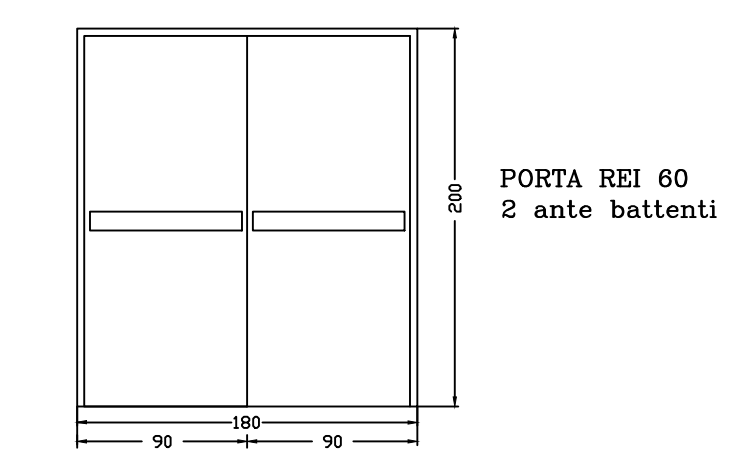
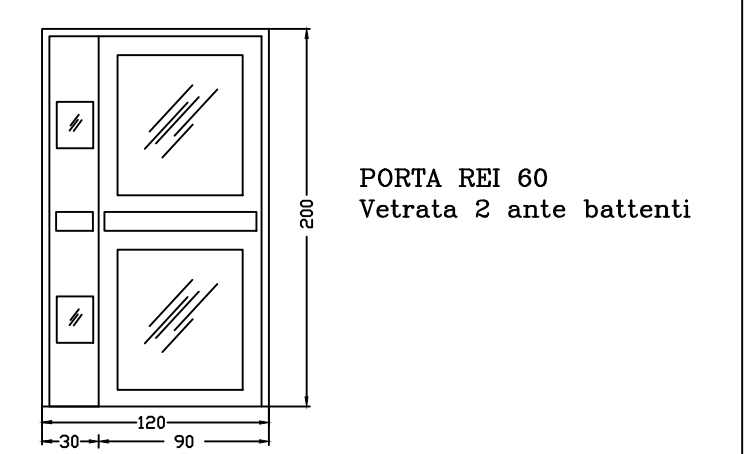
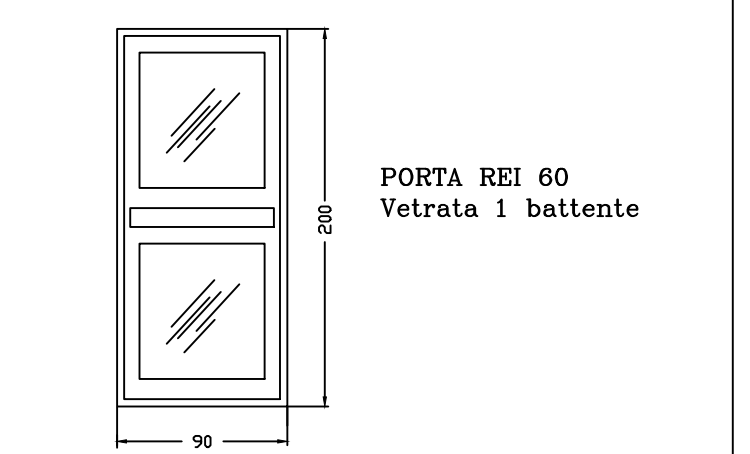
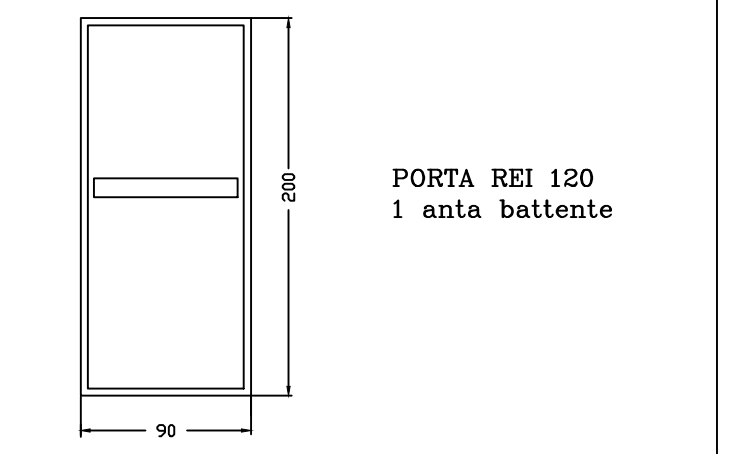
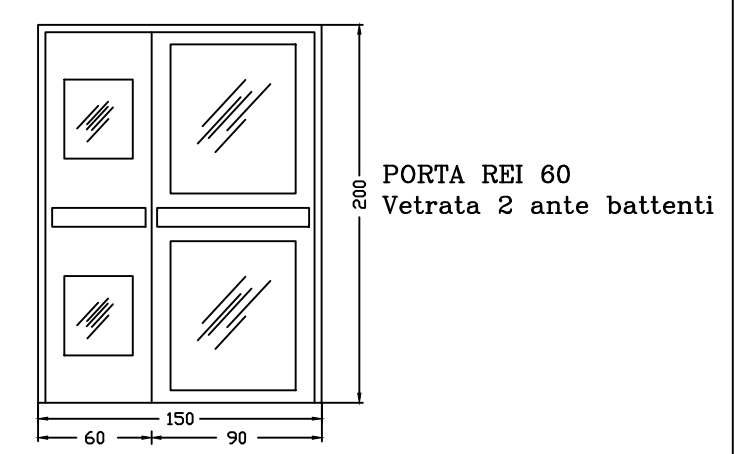
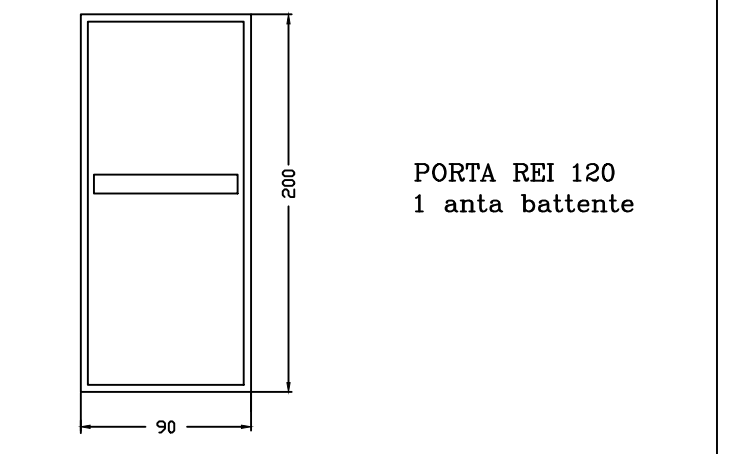
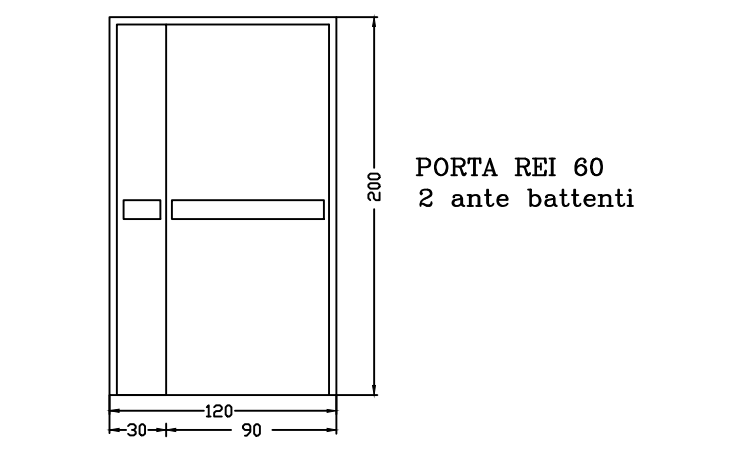
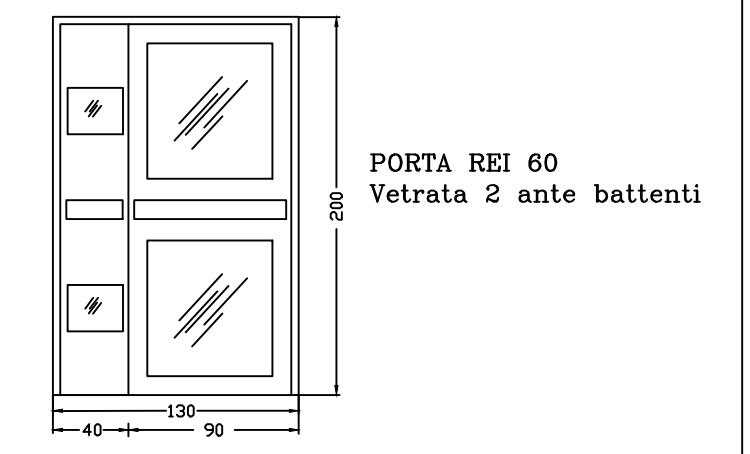
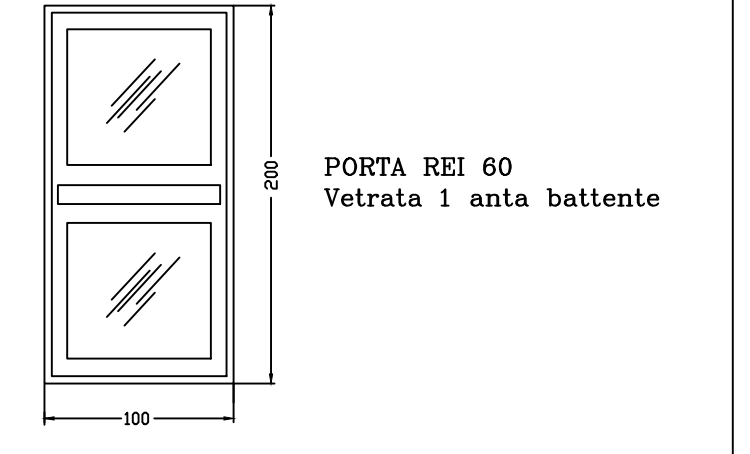
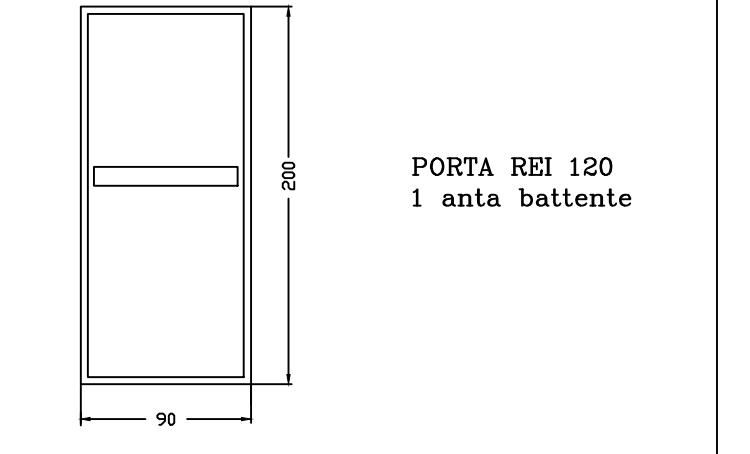
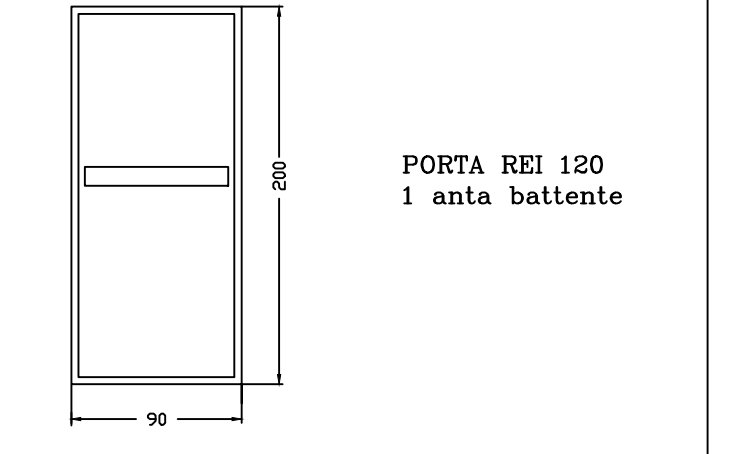
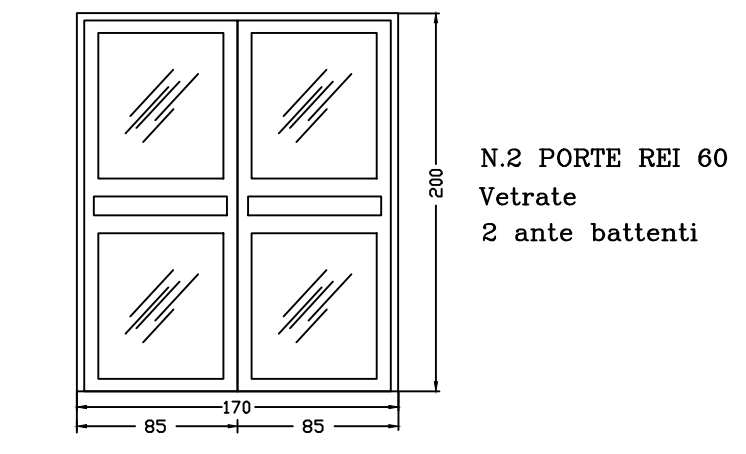
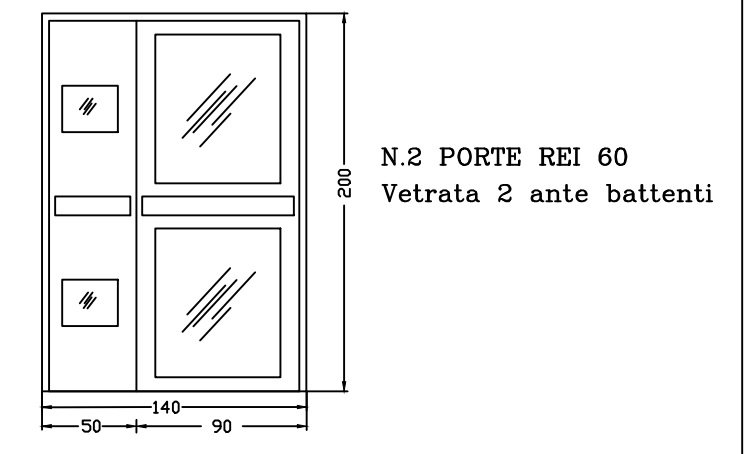
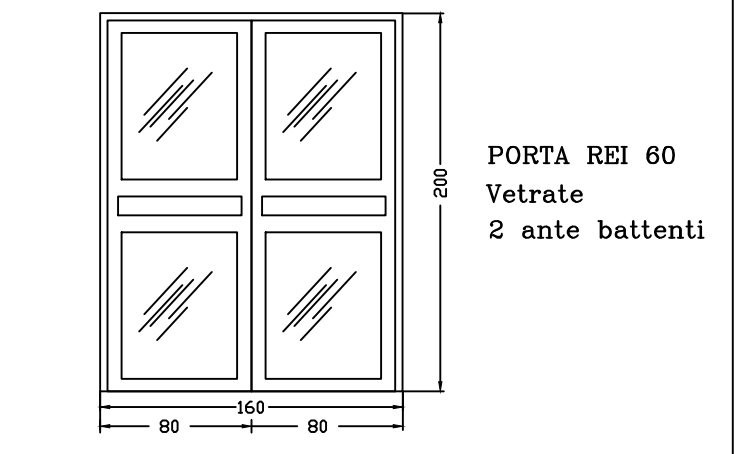

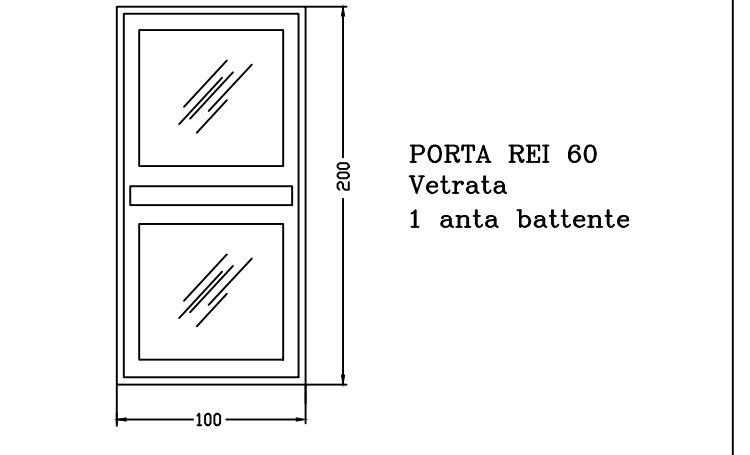
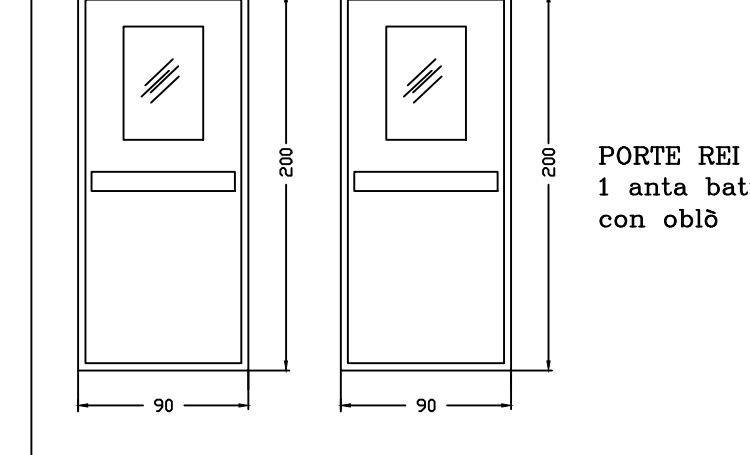
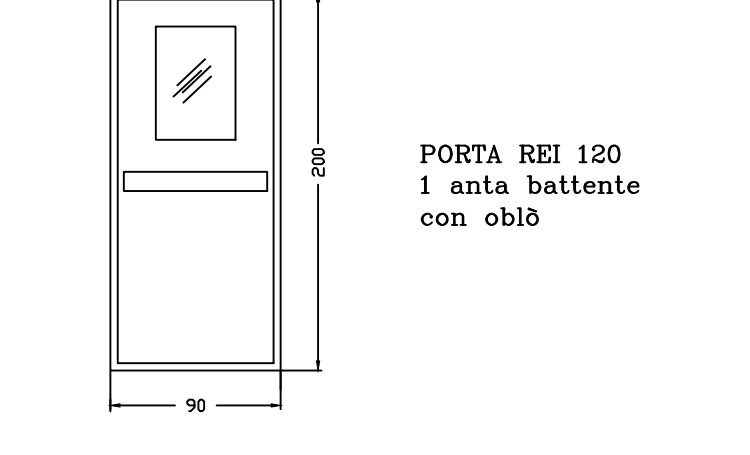
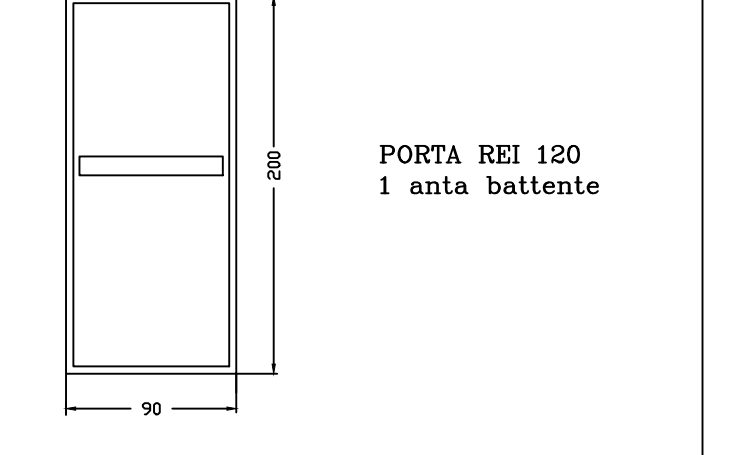
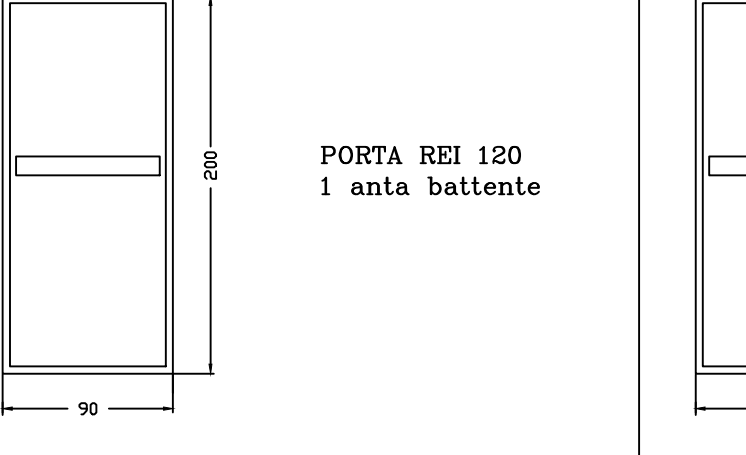
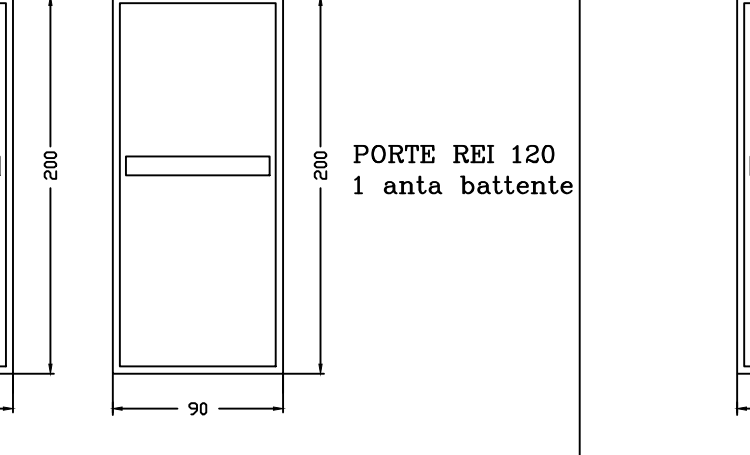
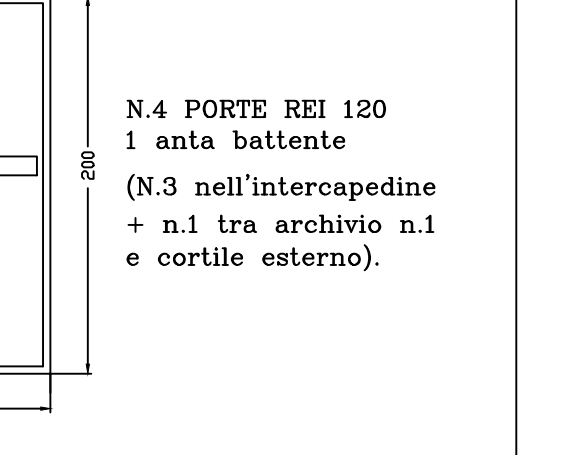
TAVOLA: 9.1

ABACO PORTE REI

RAPP. 1:40 DATA: SETTEMBRE 2020
 AGGIORNAMENTI:

DISEGNATORE: Geom. S.M. Corvino
 COLLABORATORE: Geom. S.M. Corvino
 PROGETTISTA: Per. Ing. Antonio DiStefano
 DIRETTORE LAVORI: Per. Ing. Antonio DiStefano

CODICE

SEDE INPS DI RAGUSA, VIA L. DA VINCI, N.25 – ABACO PORTE REI H=200 cm.										
	SCALA A (Lato Direzione)	SCALA B (Lato Centrale)	SCALA C (Lato ex reddito)	Locali tecnici	Archivio n.1	Archivio n.2	Archivio n.3	Loc. Tecnico UPS	Loc. cabina MT/bT	Intercapepine
PIANO COPERTURA			 PORTE REI 60 1 anta battente	 PORTE REI 60 1 anta battente						
PIANO TERZO	 PORTE REI 60 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 1 anta battente							
PIANO SECONDO	 PORTE REI 60 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 1 battente		 PORTE REI 120 1 anta battente					
PIANO AMMEZZATO			 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti		 PORTE REI 120 1 anta battente					
PIANO PRIMO	 PORTE REI 60 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 1 anta battente		 PORTE REI 120 1 anta battente	 PORTE REI 120 1 anta battente				
PIANO TERRA	 N.2 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti	 N.2 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti	 PORTE REI 60 Vetrata 2 ante battenti							
PIANO SEMINTERRATO		 PORTE REI 120 Vetrata 1 anta battente (zona filtro adiacente corridoio CML)	 PORTE REI 60 Vetrata 1 anta battente		 PORTE REI 120 1 anta battente con obolo	 PORTE REI 120 1 anta battente con obolo	 PORTE REI 120 1 anta battente	 PORTE REI 120 1 anta battente	 PORTE REI 120 1 anta battente	 N.4 PORTE REI 120 1 anta battente (N.3 nell'intercapepine + n.1 tra archivio n.1 e cortile esterno).