



**Data di pubblicazione:** 29/10/2021

**Nome allegato:** *\_B5-signed.pdf*

**CIG:** 89576728C6;

**Nome procedura:** *Realizzazione impianti di diffusione sonora presso gli uffici delle Sedi Provinciali INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41 e Foggia in via della Repubblica n. 18*



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

SEDE PROVINCIALE DI BARI

INDIRIZZO  
lungomare Nazario Sauro n. 41

SCALA DATA  
1:200 30.03.2021

PROGETTO  
REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC

TAVOLA  
PIANO TERZO


**A5**

PROGETTISTA  
Per. Ind. Savino RESTAINO  
coordinamento regionale tecnico edilizio INPS Puglia



MODIFICHE

REV	DATA
A	30/10/2021
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA
REV	DATA

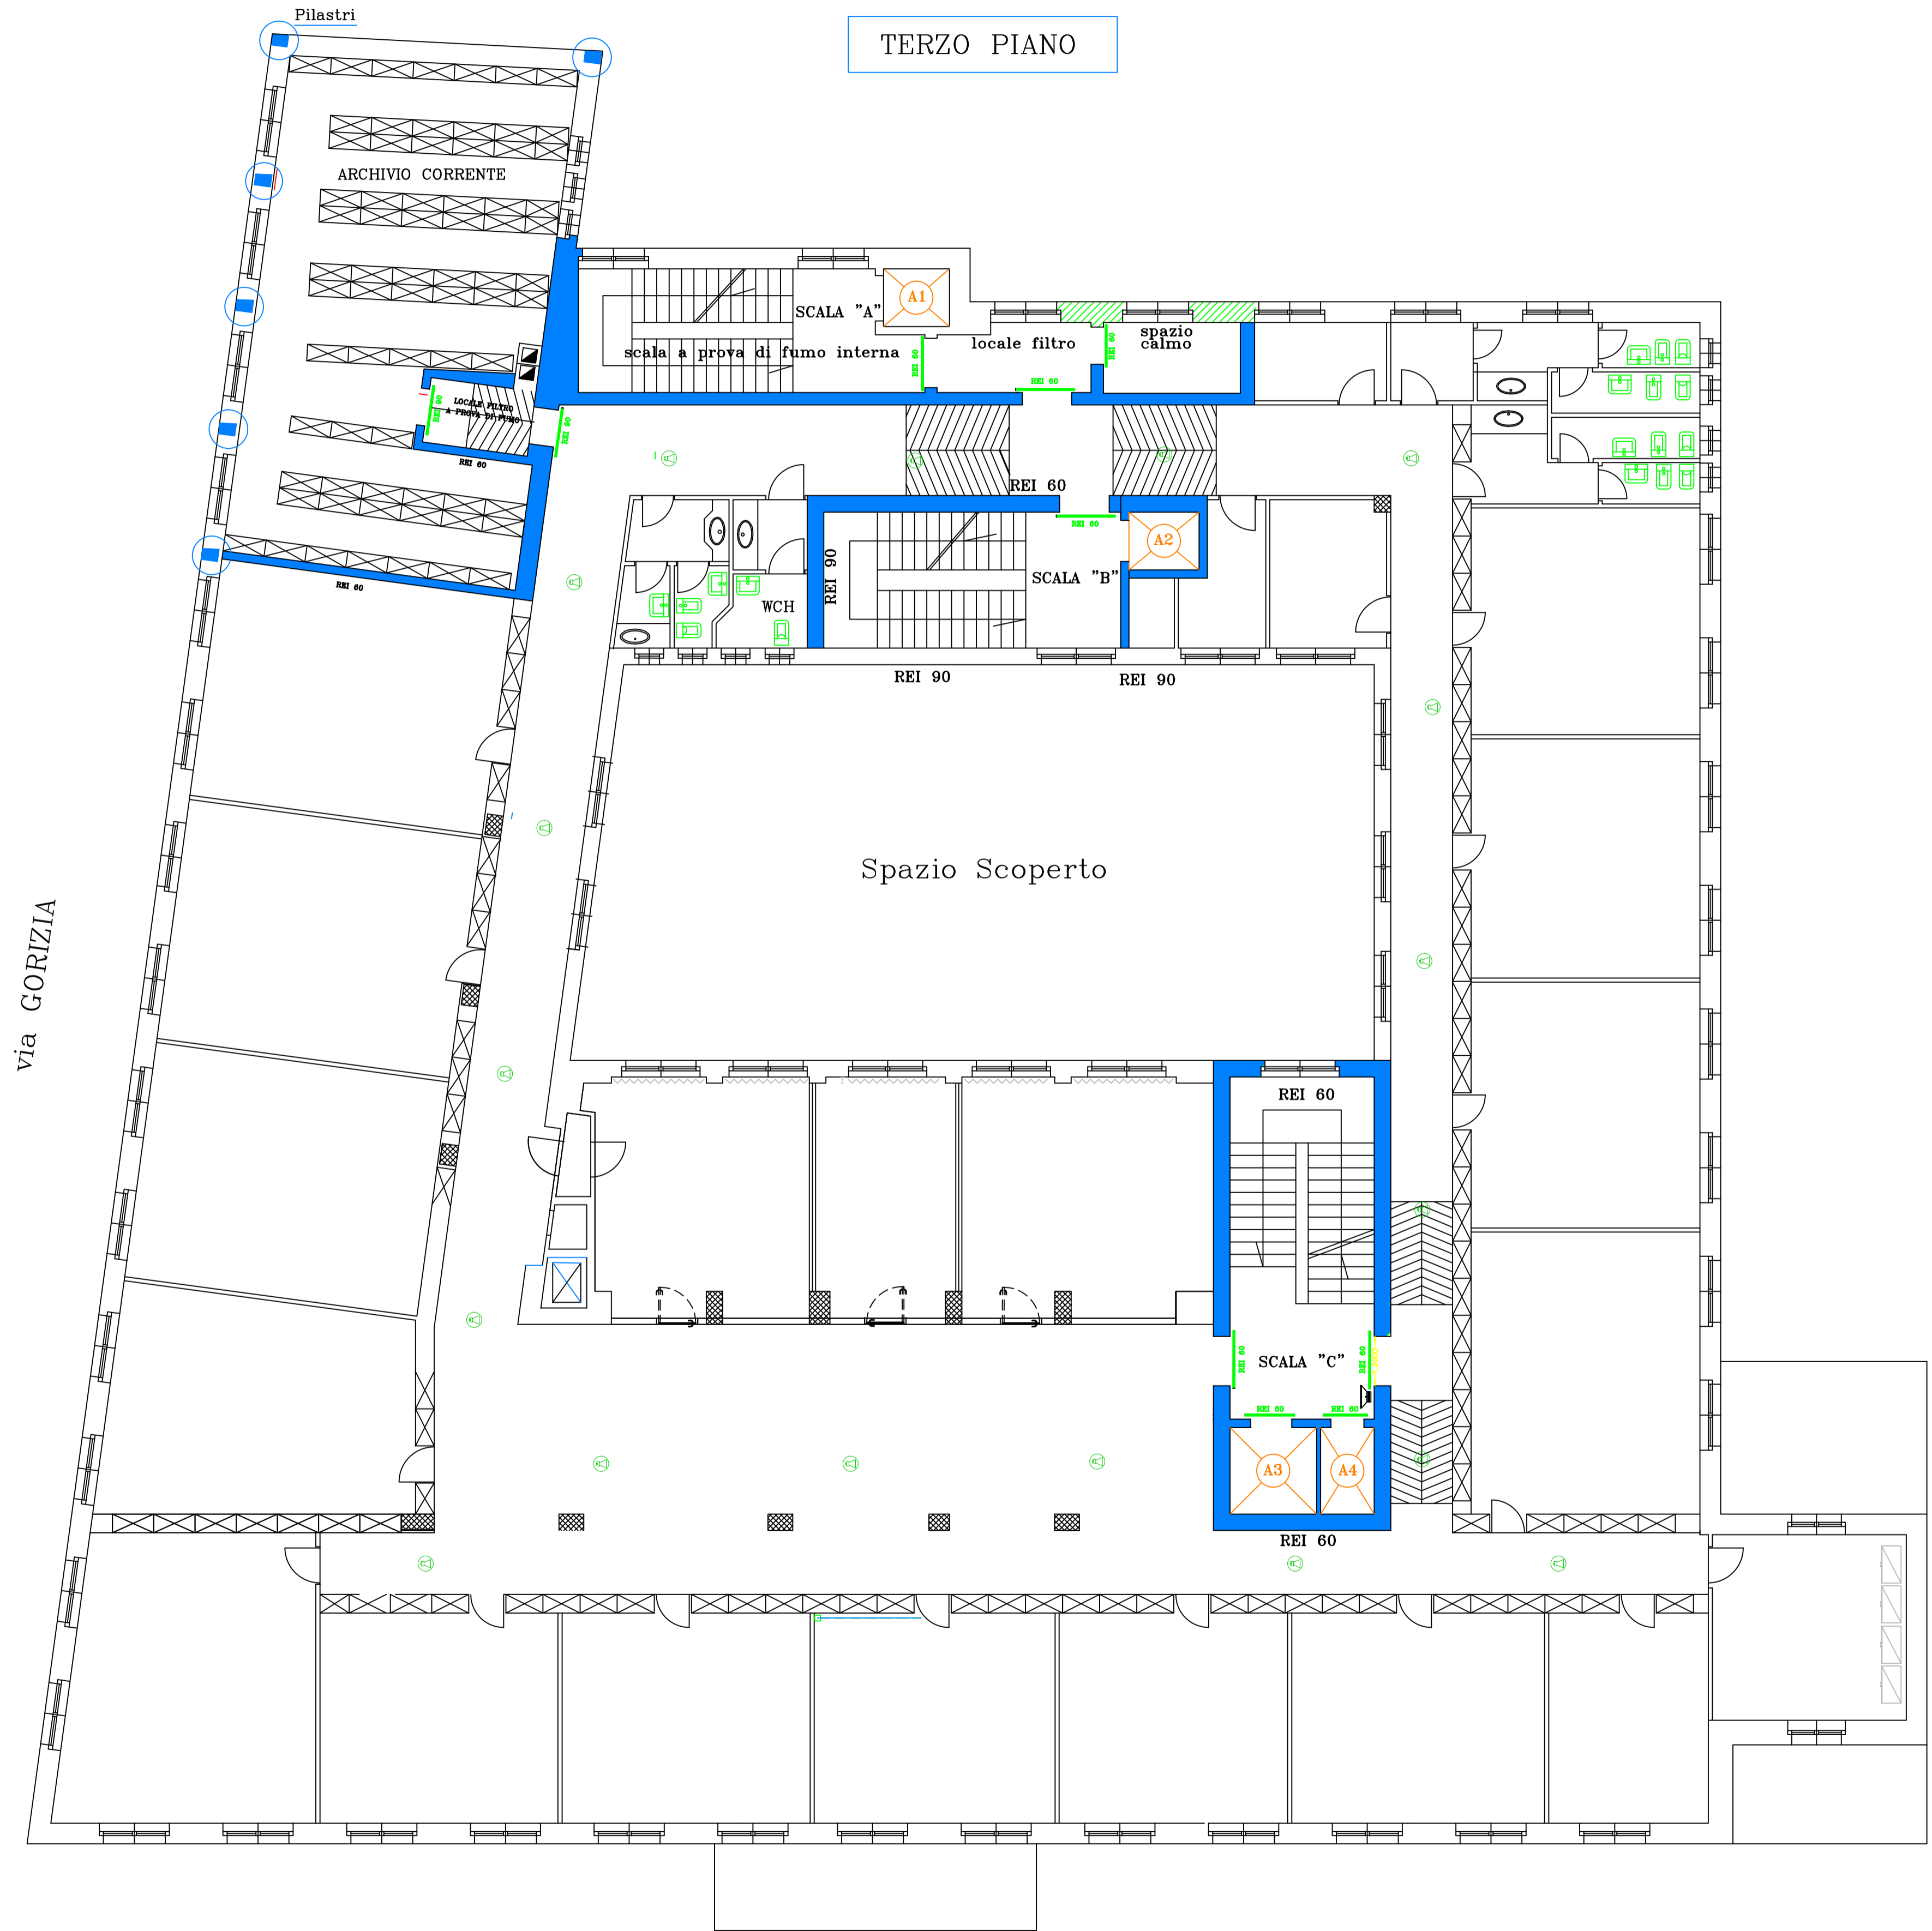

via GORIZIA

lungomare NAZARIO SAURO

LEGENDA

	Rivelatore ottico di fumo		Pulsante allarme incendio
	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto		Pannello ottico-acustico allarme incendio
	Rivelatore termovelocimetrico di calore		Centrale allarme incendi
	Rivelatore fumo e termovelocimetrico di calore		Rivelatore fumo, termovelocimetrico di calore e fiamma
	Ripetitore luminoso		Elettromagnete
	Rivelatore di fumo lineare - Trasmettitore		Rivelatore di fumo lineare - Ricevitore
	Rivelatore di fumo lineare a riflessione di luce		Rivelatore di fumo a campionamento aria aspirata
	Alimentatore supplementare 24V - EN54-4		Sirene esterna
	Diffusore sonoro da parete conforme EN 54-24		Centrale di diffusione sonora conforme EN 54-16 in armadio rack
	Diffusore sonoro da soffitto conforme EN 54-24		Proiettore sonoro EN 54-24
	Base microfonica VV.F. in armadietto rosso conforme EN 54-16		Base microfonica da tavolo conforme EN 54-16