


INPS



ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE

CODICE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO

OGGETTO

SEDE PROVINCIALE DI MESSINA
Via Argentieri 1-3
Piano copertura - Condizionamento
Sostituzione CHILLER a pompa di calore

TAVOLA

E1

RAPP. 1:100












DATA
luglio 2022
AGGIORNAMENTI


DISEGNATORE :

COLLABORATORE :

PROGETTISTA : Per.Ind. Antonio Di Stefano

DIRETTORE LAVORI : Per.Ind. Antonio Di Stefano

LEGENDA	
CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE – SOSTITUZIONE CHILLER A POMPA DI CALORE	
	CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE – CHILLER A POMPA DI CALORE – POTENZA FRIGORIFERA 317 KW
	CIRCOLATORE GEMELLARE CIRCUITO PRIMARIO portata da 0 a 30mc/h prevalenza 12-0,5m
	CIRCOLATORE GEMELLARE CIRCUITO SECONDARIO Piano terra – piano 1 – piano 2 portata da 0 a 11mc/h prevalenza 11-0,5m
	VOLANO TERMICO 1000 litri coibentato completo di raccordi e valvole sicurezza
	ARRESTO A SFERA D'INTERCETTAZIONE
	QUADRO ELETTRICO – CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE
	TERMOMETRO
	MANOMETRO
	FLUSSOSTATO
	SERBATOIO ACCUMULO 50L
	TUBO IN POLIPROPILENE PP-R DA 110-90-60 COMPLETO DI ISOLAMENTO TERMICO E LAMIERINO

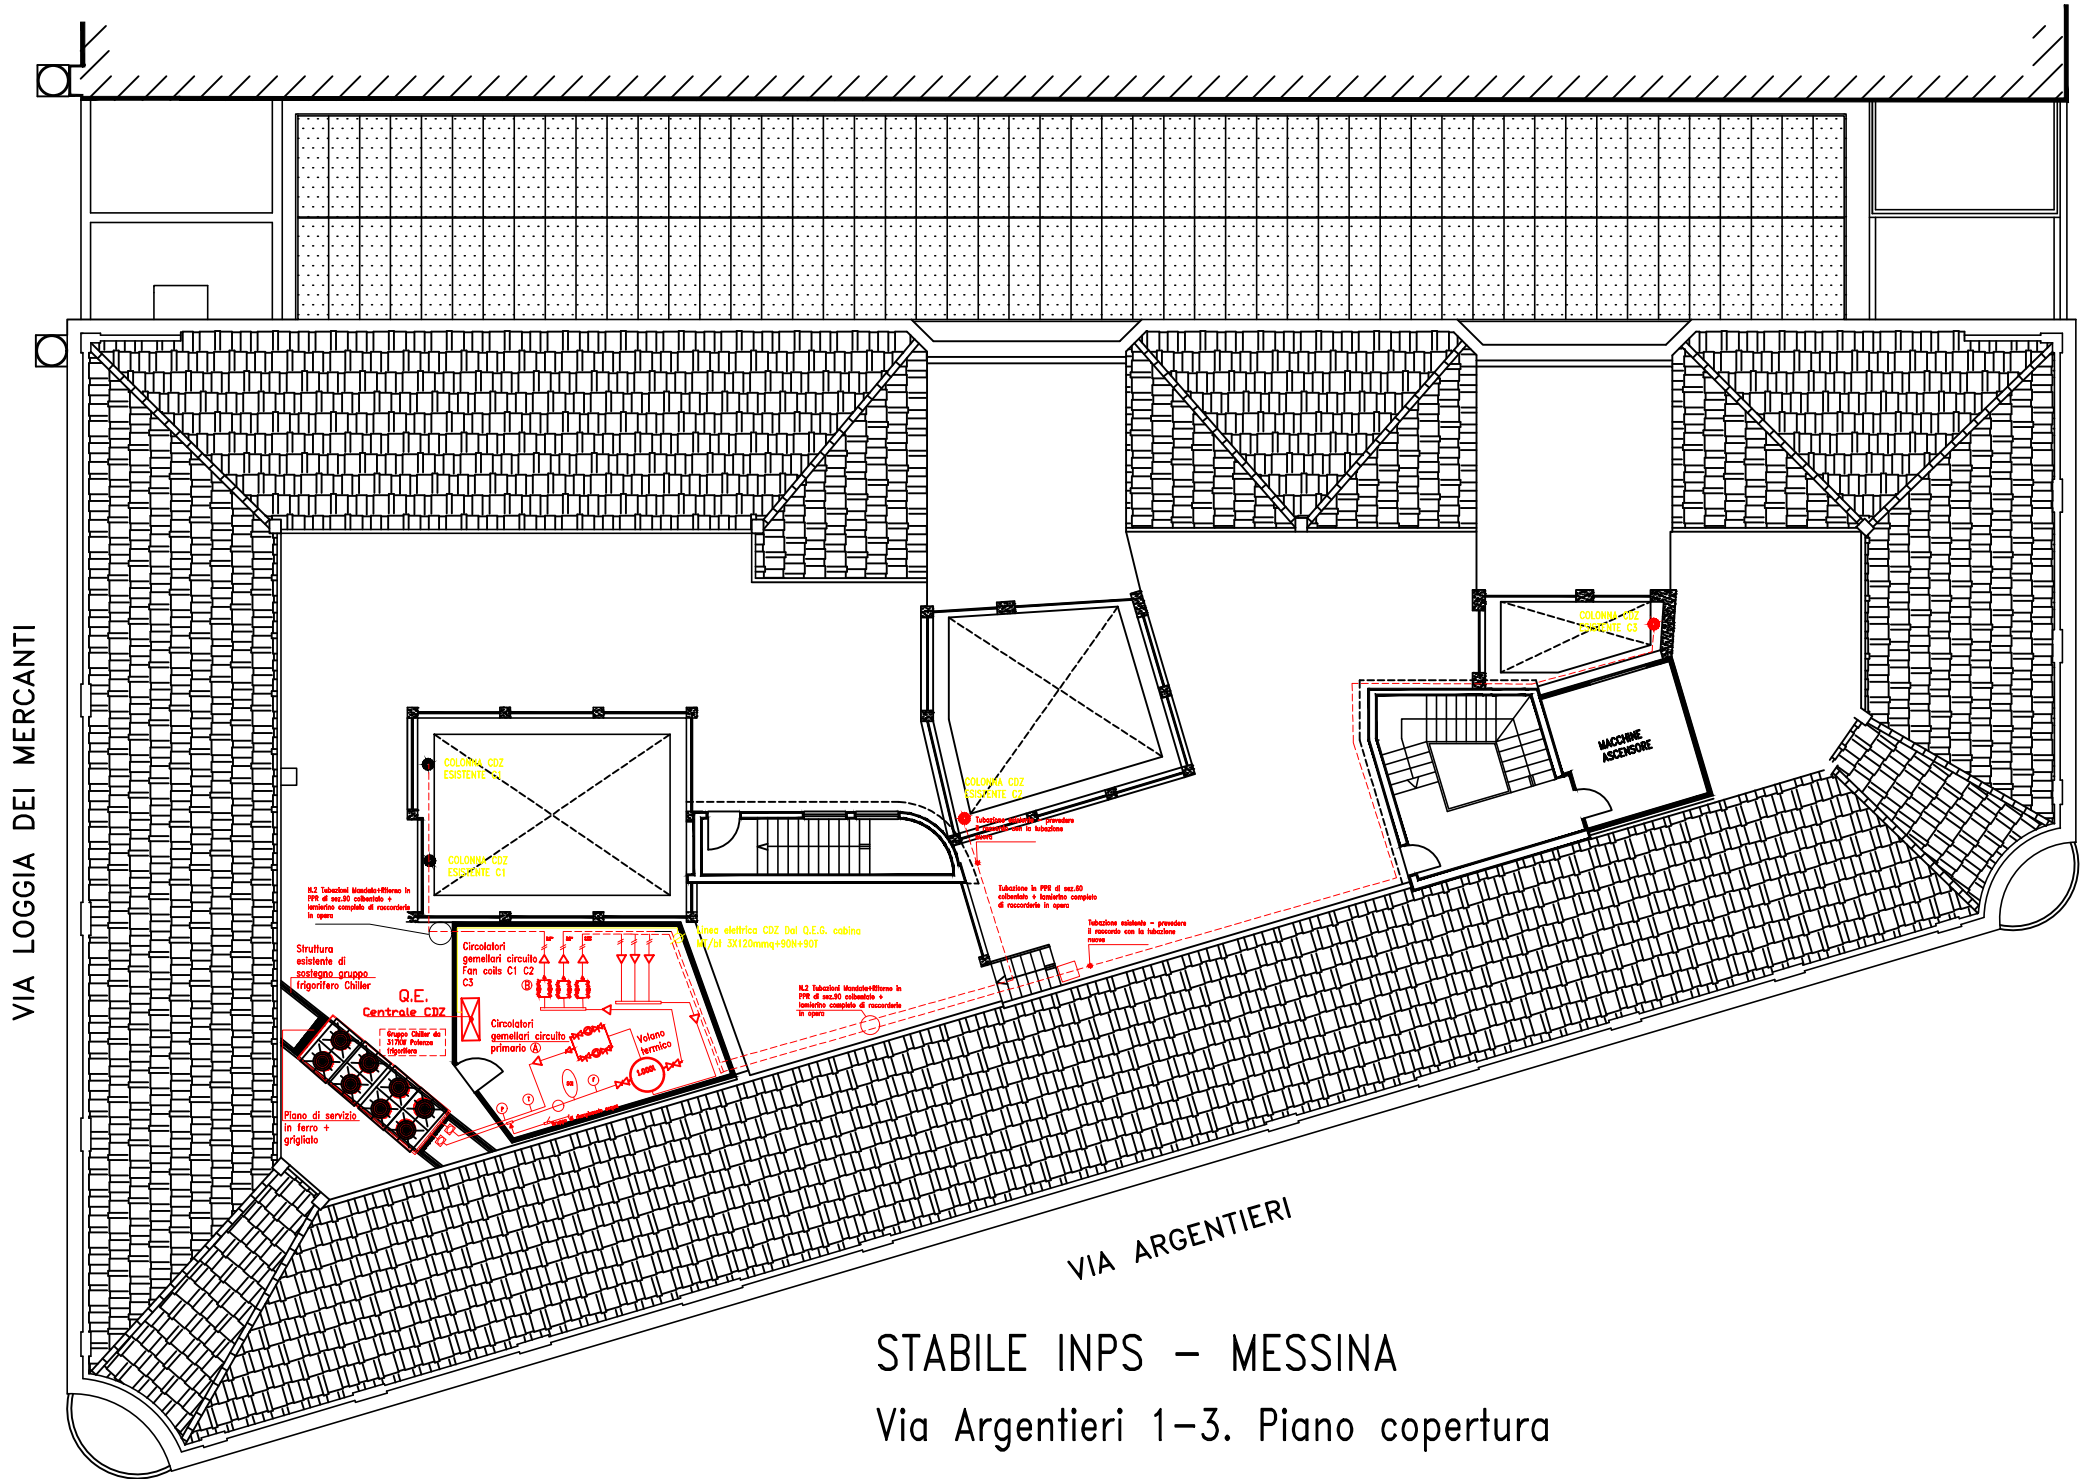

STABILE INPS – MESSINA
Via Argentieri 1-3. Piano copertura
Dis. scala 1:100