




Data di pubblicazione: 13/07/2018

Nome allegato: QE BT CABINA INPS CZ 3.4.pdf

CIG: 7570651AD5;

Nome procedura: Direzione provinciale INPS di Catanzaro, via F. Crispi, 77. Lavori di realizzazione della cabina elettrica di trasformazione MT-BT.

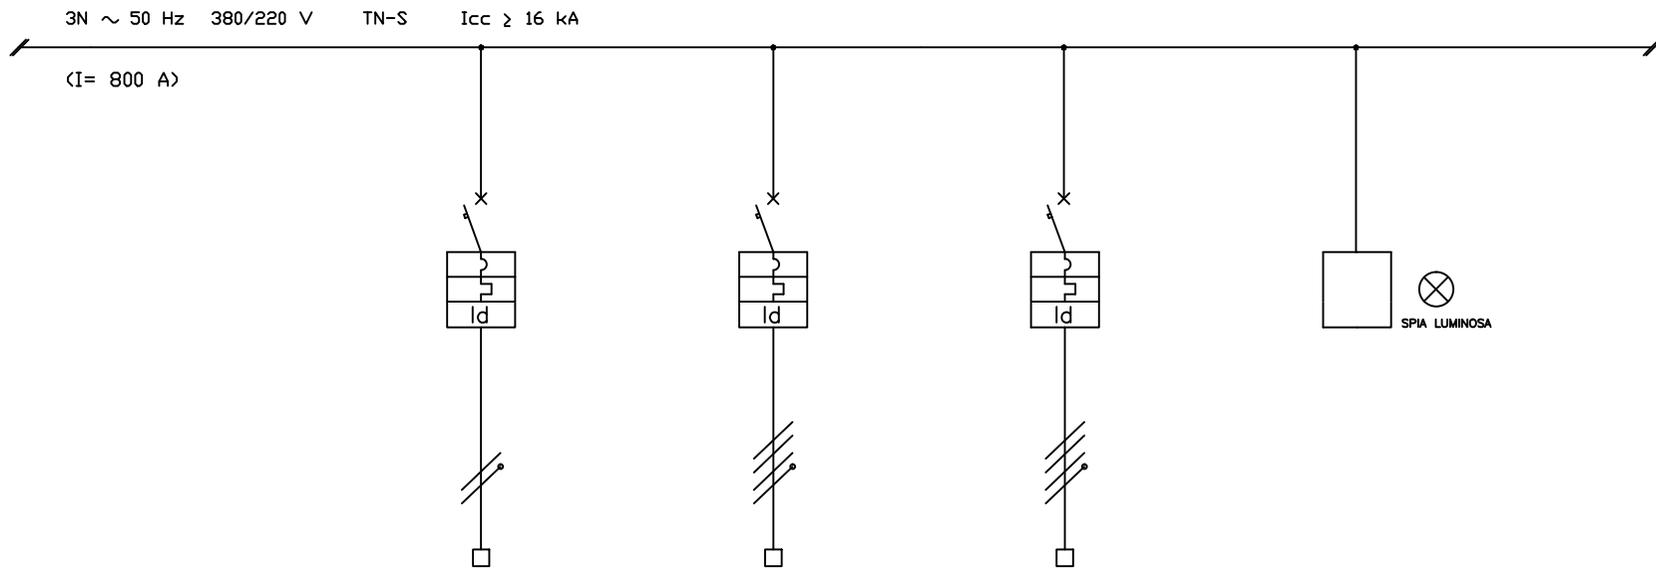

PANNELLO 0 SEZIONE		01	02	03				
NUMERO CIRCUITO		RN	SN	RSTN				
FASI								
DATI UTENZA	DESCRIZIONE UTENZA	LUCI E PRESE CABINA	AUSILIARI CABINA	QUADRO SERVIZI AUSILIARI QSA ENEL		CIRCUITO CONTROLLO EFFICIENZA		
	POTENZA							
		kVA						
DATI INTERRUITORE	CORRENTE NOMINALE	16	10	32				
		A						
	NUMERO DEI POLI	2	2	4				
	POTERE DI INTERRUZIONE I _{cu}	25	25	15				
	POTERE DI INTERRUZIONE I _{cs} (% di I _{cu})	50% I _{cu}	50% I _{cu}	50% I _{cu}				
	CURVA CARATTERISTICA DI INTERVENTO	C	C	C				
	CORRENTE DIFFERENZIALE	FISSA	0.03	0.03				
	DI INTERVENTO NOMINALE	REGOLABILE						
	TEMPO DI INTERVENTO	SENZA RITARDO						
		CON RITARDO						
RELE' AUT. TRAF. AUT.	TIPO							
	CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO							
	CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPO							
	CATEGORIA D'IMPIEGO							
	CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO I _s							
LINEA TRAF. AUT.	CONTATTI AUSILIARI							
	TERM. I CAMPO REGOLAZIONE/CONTATTI AUS.							
	TIPO							
	POTENZA	kVA						
	RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE	V						
LINEA TRAF. AUT.	TIPO CAVO O CONDUTTORE							
	SEZIONE E FORMAZIONE LINEA	mm ²						
	LUNGHEZZA	m						
	PORTATA I _z	A						
	CADUTA DI TENSIONE	%						
CONTE. METRE	TIPO							
	DIMENSIONI	mm						

REV. _____

D.P. INPS CATANZARO, CABINA MT-BT

Q.E. BT - AVANQUADRO

DISIGNO: AVANQUADRO

DATA MARZO 2018

FOGLIO 03/04

SEGUE 04