



**Data di pubblicazione:** 25/10/2018

**Nome allegato:** *canosa Model (1).pdf*

**CIG:** 76644632F4;

**Nome procedura:** *Adeguamento impianti di rilevazione e spegnimento incendi Archivio di Modugno ed Agenzie di Bari Carbonara, Canosa e Gallipoli*



AGENZIA CANOSA

Impianti di rilevazione e spegnimento incendi

piano interrato - piano primo

A/2

1:100


Ing. Giovanni Marratta - Ufficio Tecnico IMPS

ottobre 2018


Direzione Regionale Puglia




### RILEVAZIONE

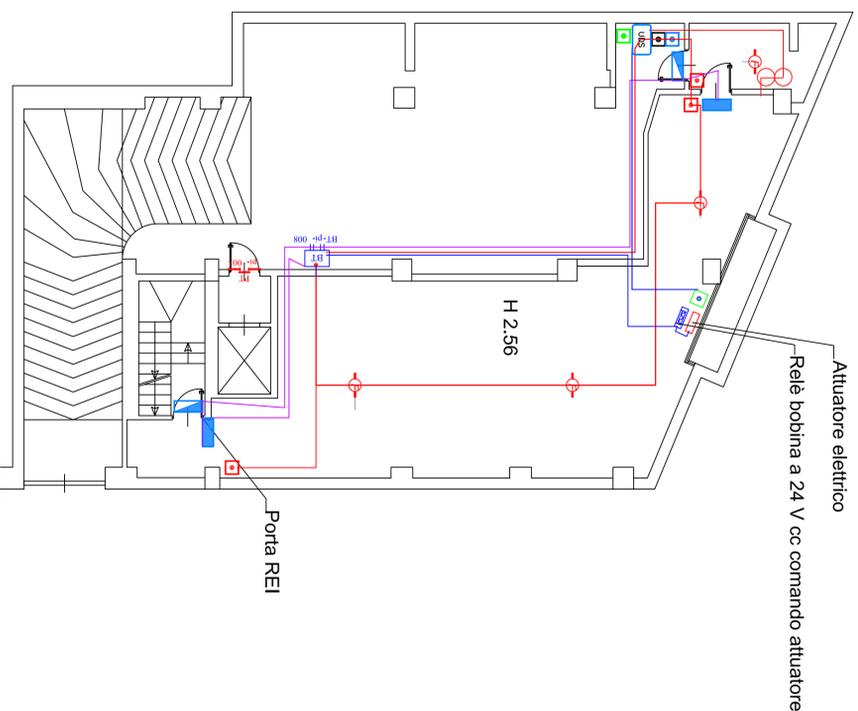

### SPEGNIMENTO

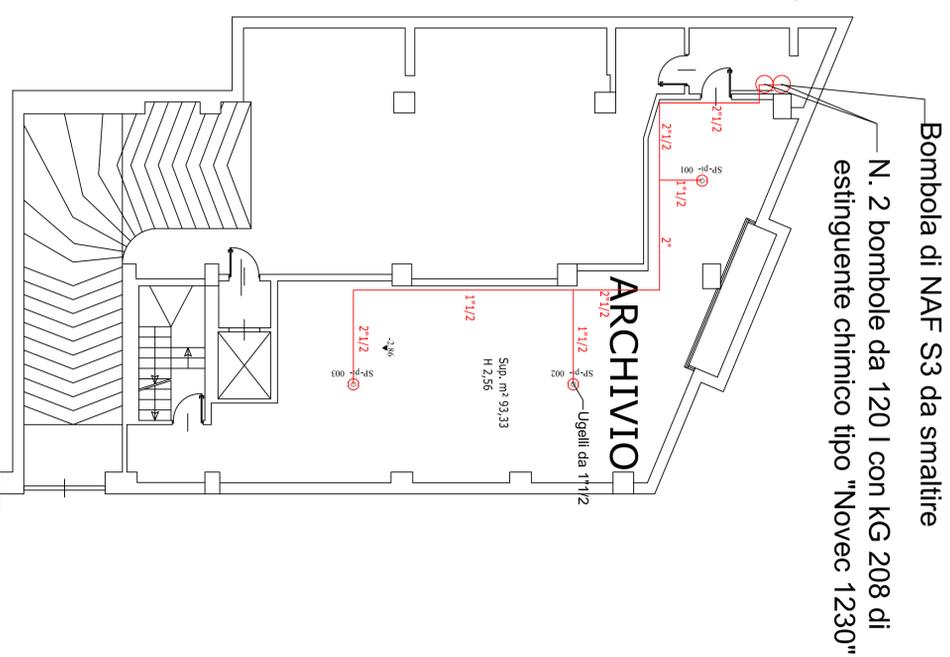

### PIANO PRIMO

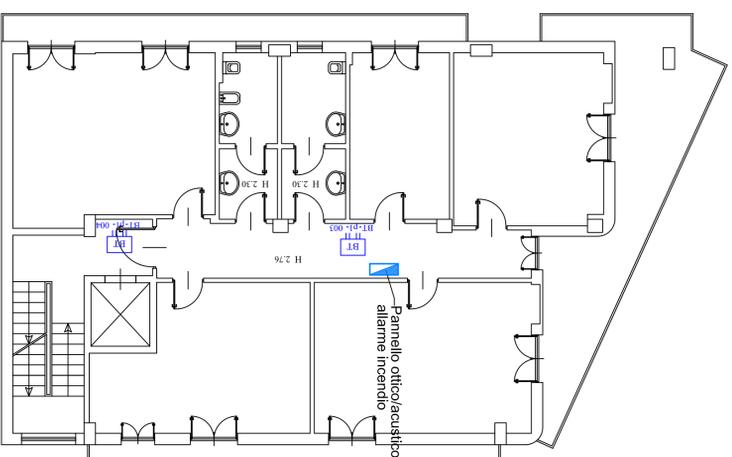

#### LEGENDA DISPOSITIVI

	CENTRALE DI SPEGNIMENTO
	RILEVATORE DI FUMO E CALORE
	PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO - ALLARME INCENDIO - VERIFICA ESTINZIONE SPEGNIMENTO IN CORSO
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO - ALLARME INCENDIO - VERIFICA ESTINZIONE SPEGNIMENTO IN CORSO
	PULSANTE DI ATTIVAZIONE MANUALE SPEGNIMENTO
	PULSANTE DI ATTIVAZIONE MANUALE SPEGNIMENTO
	PULSANTE APERTURA-CHIUSURA FINESTRA

### PIANO INTERRATO

### PIANO PRIMO