



DA QG/C  
SEZIONE F.M.

① RG70R-0,6/1kV  
sez. 4x25mmq+T  
(esistente)

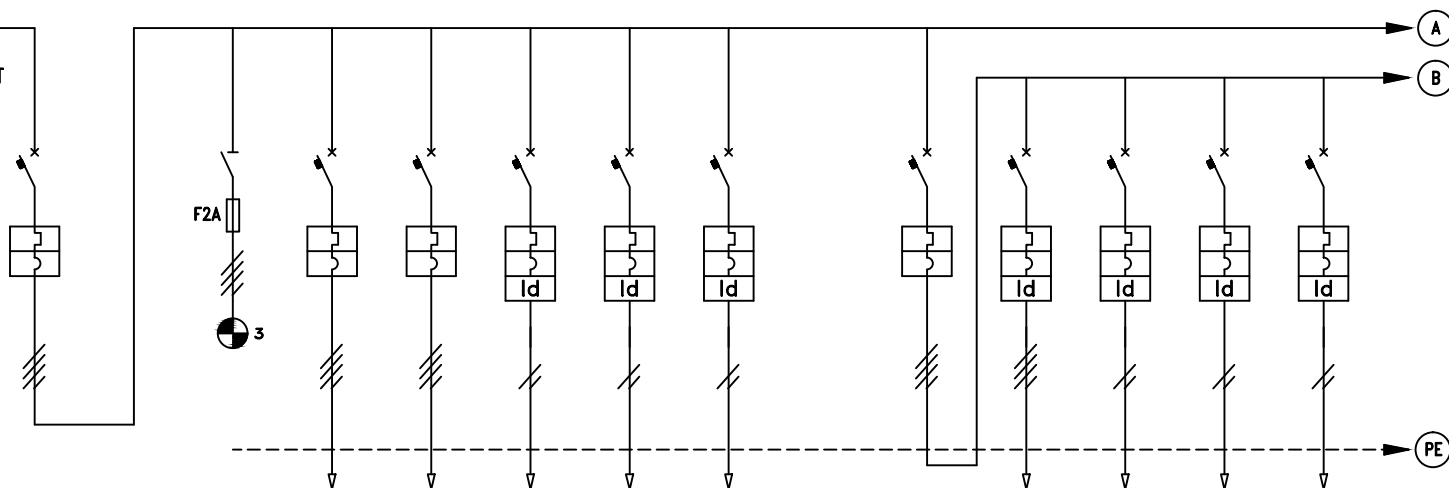

PROVENIENZA/DESTINAZIONE				INTERRUT. GENERALE F.M.		Presenza rete	QUADRO LAVANDERIA C.T.	QUADRO GIARDINO C. CALCIO	RISERVA	RISERVA	QUADRO PALESTRA		GENERALE F.M. MENSA	LINEA BAR	PRESE SERVIZI	PRESE LATO DX	PRESE LATO SX		
CIRCUITO																			
POTENZA NOMINALE		kW		40									15	6	3	3	3		
CORRENTE NOMINALE		A		80									30	12	17	17	17		
TENSIONE NOMINALE		V		400			400	400			230		400	400	230	230	230		
SEZIONATORE	TIPO																		
	PORTATA	A																	
INTERRUTTORE	TIPO			C			C	C	AC	AC	AC		C	AC	AC	AC	AC		
	PORTATA	A		100			50	25	16	16	16		40	20	16	16	16		
	TAR. MAGNETICO	A		800			500	250	160	160	160		400	200	160	160	160		
	TAR. TERMICO	A		100			50	25	16	16	16		40	20	16	16	16		
	TAR. DIFFERENZ.	mA							30	30	30			30	30	30	30		
	POTERE DI INTERR.	kA		10			6	6	6	6	6		6	6	6	6	6		
CAVI	TIPO			N07G9-K			FG70R/0,6-1kV	FG70R/0,6-1kV			FG70R/0,6-1kV		N07G9-K	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV	FG70M1-0,6/1kV		
	FORMAZ.PER SEZ.	mmq		1x25			3.1/2X35+T	4X4+T			2X25+T		1X10	5G6	3G2,5	3G2,5	3G2,5		
	LUNGHEZZA	m		Cablaggio		Cablaggio	100	50			80		Cablaggio	20	50	50	50		
	PORTATA Iz	A					150	45			112			55	26	26	26		
CADUTA DI TENZIONE PERCENT.		ΔV%												0,30	0,30	0,30	0,30		
FATTORE DI UTILIZZAZ.CONTEMP.														1	1	1	1		
<div>INPS</div> <div></div> <div>DIREZIONE REGIONALE UMBRIA</div> <div>via Angeloni, 90 - PERUGIA</div>		OGGETTO: SPOLETO – Convitto Unificato Manutenzione Straordinaria riqualificazione Refettorio					DENOMINAZIONE: QUADRO ELETTRICO GENERALE REFETTORIO Schema unifilare di potenza					denominazione		Progettista		G.B. Parriani		sigla	
												Disegnatore		G.B. Parriani		sigla			
												Data		01/02/2017		Foglio n.		2	
												Elaborato		E.03		Totale fogli n.		5	