


Linea di By Pass

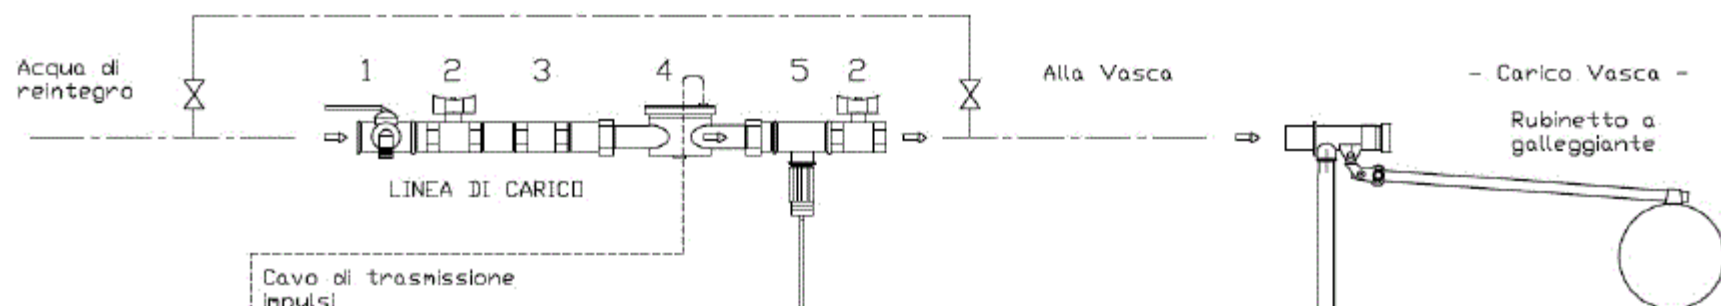

- Carico Vasca -

Rubinetto a galleggiante

Cavo di trasmissione impulsi

GRUPPO DOSAGGIO

Alimentazione 220V

Stoccaggio prodotto unico  
anticorrosivo  
antincrostante  
biocida

Alla Torre

Punto di APPLICAZIONE gruppo di spurgo

GRUPPO di SPURGO

Temporizzatore

Rubinetto presa campioni

Elettrovalvola

Contatore

Collegamento a linea di scarico

POMPA MANDATA TORRE

- 1-Rubinetto presa campioni
- 2-Rubinetto di intercettazione
- 3-Valvola di non ritorno
- 4-Contatore lancia impulsi
- 5-Dosaggio additivo